



מסמך עקרונות הנדסיים בנושא:

מתקני חשמל

במתח גבוה

הכותבים: יוסף בלבלי, שמעון יופה, לזר פוקס, חיים קראוסהר,
גיא רט, בוריס שווריץ

העורך: בוריס שווריץ

מהדורה ראשונה

מאי 2021

הקדמה

מסמך זה דן בעקרונות הנדסיים לתכנון, הקמה, תפעול ואחזקה של מתקני מתח גבוה. המסמך מציג את אופן יישום זה מותאם לנדרש על פי תקנות חוק החשמל, אמות המידה של רשות לשירותים ציבוריים חשמל, תקינה בינלאומית, בעיקר התקן של הנציבות הבינלאומית לאלקטרו טכניקה "Power installation exceeding 1 kV a.c. : IEC 61936-1", נהלים של חברת החשמל וכללי המקצוע המקובלים בארץ בנושא זה. המסמך מורכב מעשרה פרקים שנכתבו על יד מומחים בנושא שנדון בכל פרק ספציפי. השימוש במידע המופיע במסמך זה לצורך תכנון, תפעול ותחזוקה של מתקן ספציפי הוא באחריותו של המשתמש בלבד.

תוכן העניינים

עמוד	
2	הקדמה
5	פרק ראשון: הגדרות
9	פרק שני: דרישות בסיסיות
9	2.1 כללי
11	2.2 דרישות חשמליות
12	2.3 דרישות מכניות
13	2.4 דרישות אקלימיות וסביבתיות
17	פרק שלישי: בידוד (Insulation)
17	3.1 כללי
17	3.2 בחירה של רמת הבידוד (insulation level)
18	3.3 בדיקת ערכי עמידות של הבידוד
18	3.4 מרווחים מזעריים בין חלקים חיים
18	3.5 מרווחים מזעריים מחלקים חיים במתקן בסביבה עם תנאים מיוחדים
19	3.6 בדיקת אזור החיבורים
בהכנה	פרק רביעי: ציוד חשמלי
בהכנה	4.1 דרישות כלליות
בהכנה	4.2 דרישות ייעודיות
20	פרק חמישי: תכנון וביצוע של המתקן
20	5.1 דרישות כלליות
21	5.2 מתקן חיצוני חשוף באזור תפעולי סגור
26	5.3 מתקנים עם חלקים חיים חשופים בהתקנה פנימית
26	5.4 התקנת שנאים ולוחות חשמל במתח גבוה במבנה
29	5.5 חדרי חשמל
31	5.6 רשת עילית במתח גבוה באזור הנגיש לעוברי אורח
32	פרק שישי: אמצעי בטיחות
32	6.1 כללי
32	6.2 הגנה בפני מגע ישיר
33	6.3 אמצעי הגנה בתוך מתחם תפעולי סגור
33	6.4 הגנה על אנשים בפני מגע בלתי ישיר
33	6.5 אמצעי מיגון על העובדים במתקן
39	6.6 הגנה בפני פגיעה ישירה של ברק

40	הגנה בפני אש	6.7
43	הגנה בפני דליפה של גז מבדד SF6	6.8
43	עדכון תוכניות, זיהוי, סימון, שילוט ונעילה	6.9
45	פרק שביעי: מערכות הגנה, תפעול ובקרה	
45	כללי	7.1
45	מקורות הזנה של המתקן	7.2
46	ציוד מיתוג ראשי	7.3
46	הגנה בפני זרם העמסת יתר וזרם קצר	7.4
47	תהליך ביצוע מיתוגים	7.5
49	מידע כללי על מערכות ניהול ותפעול של מערכת חלוקה	7.6
בהכנה	פרק שמיני: מערך הארקות	
בהכנה	כללי	8.1
בהכנה	דרישות בסיסיות	8.2
בהכנה	תכנון מערך ההארקה	8.3
בהכנה	הקמה של מערך ההארקה	8.4
בהכנה	בחירת העמידה של מערך ההארקה שהוקמה בדרישות התכנון	8.5
בהכנה	אחזקה שוטפת של מערך ההארקה	8.6
51	פרק תשיעי: ביקורת ובדיקות	
51	כללי	9.1
51	המרכיבים העיקריים של בדיקת מתקן מתח גבוה	9.2
51	ביקורת ויזואלית	9.3
52	מדידות	9.4
53	בדיקות פונקציונלית	9.5
53	בדיקות במהלך ההקמה של המתקן	9.6
53	בדיקות הרצה ניסיונית של המתקן והמערכות הניזונות ממנו	9.7
בהכנה	פרק עשירי: ספר הפעלה ואחזקה של המתקן	

פרק ראשון: הגדרות

1.1 הגדרות להקדמה

- 1.1.1 IEC (The International Electrotechnical Commission) - הנציבות הבינלאומית לאלקטרו טכניקה הוא ארגון תקינה בתחום החשמל והאלקטרוניקה.
- 1.1.2 **אמות מידה של רשות החשמל** – "כללי משק החשמל (אמות מידה לרמה, לטיב ולאיכות השירות שנותן ספק שירות חיוני), תשע"ח-2018"
- 1.1.3 **הרשות לשירותים ציבוריים-חשמל (להלן "רשות החשמל")** - רשות ממשלתית האחראית לקביעת תעריפים, הסדרה ופיקוח במשק החשמל בישראל.

1.2 הגדרות לפרק שני "דרישות בסיסיות"

- 1.2.1 **"גודל חיבור"** – הספק ביחידות קילו-וולט-אמפר המגדיר את זרם החשמל שניתן לצרוך מהרשת או לספק לרשת בנקודה שבה מותקן המונה;
- 1.2.2 **"זרם קצר" (short circuit current)** - זרם יתר המופיע כתוצאה מקצר;
- 1.2.3 **"חדר מיתוג"** – חדר הכולל אמצעי מיתוג של רשת מתח גבוה;
- 1.2.4 **"חיבור"** – קישור בין מיתקן חשמלי לבין רשת חשמל לצורך העברת אנרגיה; החיבור יכול מוליכי חשמל עיליים או תת-קרקעיים, מכשירים ואבזרים אחרים לחלוקה של חשמל מרשת החשמל עד למונה;
- 1.2.5 **"מתח גבוה"** - כל אחד מאלה:
(1) **בזרם חילופין** – מתח בין מוליכי מופע העולה על 1,000 וולט ואינו עולה על 52 קילוולט;
(2) **בזרם ישר** – מתח בין שני מוליכים העולה על 1,500 וולט ואינו עולה על 74 קילוולט;
- 1.2.6 **"מתח נומינלי (nominal voltage) של מערכת"** – ערך מקורב של מתח המשמש לאפיון וזיהוי מערכת חשמל;
- 1.2.7 **"מתח נמוך"** - כל אחד מאלה:
(1) **בזרם חילופין** – מתח בין מוליכי מופע העולה על 50 וולט ואינו עולה על 1,000 וולט;
(2) **בזרם ישר** – מתח בין שני מוליכים העולה על 120 וולט ואינו עולה על 1,500 וולט;
- 1.2.8 **"מתח עליון"** - כל אחד מאלה:
(1) **בזרם חילופין** – מתח בין מוליכי מופע העולה על 52 קילוולט ואינו עולה על 250 קילוולט;
(2) **בזרם ישר** – מתח בין שני מוליכים העולה על 74 קילוולט ואינו עולה על 300 קילוולט;
- 1.2.9 **"מתקן חשמלי"** – מתקן המשמש ליצור חשמל, הולכתו, הפצתו, צריכתו, צבירתו או שינויו (טרנספורמציה), לרבות מבנים, מכונות, מכשירים, מצברים, מוליכים, אביזרים וציוד חשמלי קבוע או מיטלטל, הקשורים במתקן;
- 1.2.10 **"מתקן חשמל במתח גבוה" (להלן: "מתקן החשמל")** – מתקן חשמלי במתח מעל 1kV עד 35 kV;
- 1.2.11 **"מתקן חשמל של ספק שירות חיוני"** – מתקן חשמל שבבעלות ספק שירות חיוני, עד הדקי היציאה של המונה;

- 1.2.12 "מתקן חשמל פרטי" – מתקן חשמל שאחרי הדקי היציאה ממונה של ספק השירות החיוני;
- 1.2.13 "ספק שירות חיוני (סש"ח)" – בעל רישיון לניהול המערכת, להולכה או לחלוקה של חשמל כפי שנקבע בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996;
- 1.2.14 "ערך נומינלי (nominal value)" – ערך כמותי המשמש לאפיון וזיהוי של אבזר, התקן, ציוד או מערכת;
- 1.2.15 "ערך נקוב (rated value)" – ערך כמותי המשמש למטרות אפיון של מכלול נתונים טכניים של אבזר, התקן, ציוד או מערכת בתנאי עבודה שעבורם הם תוכננו;
- 1.2.16 "קצר" (short circuit) – חיבור בעל עכבה נמוכה יחסית, הנגרם עקב תקלה בין שתי נקודות או יותר, שקיים ביניהן הפרש פוטנציאלים במצב תקין;
- 1.2.17 "רשת מתח גבוה" (להלן: "רשת" או "הרשת") – מוליכי חשמל עיליים או תת-קרקעיים, שנאים, מבנים, מיתקנים, מכשירים, ואבזרים אחרים המשמשים לחלוקת חשמל במתח העולה על 400 וולט ונמוך מ-33 קילוולט (מידות נומינליות);
- 1.2.18 "רשת חלוקה במתח גבוה" (להלן: "רשת חלוקה") – רשת מתח גבוה של בעל רישיון חלוקה כפי שנקבע בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996, המהווה חלק מרשת החשמל המקשרת בין תחנות המשנה לצרכנים;

1.3 הגדרות לפרק שלישי "בידוד"

- 1.3.1 " U_n " - מתח נומינלי של מערכת" ("nominal voltage") – ערך מקורב של מתח המשמש לאפיון וזיהוי מערכת חשמל;
- 1.3.2 " U_s " – מתח מירבי של רשת" ("nominal voltage of a system") – ערך מירבי של מתח בין מופעים (ערך אפקטיבי - r.m.s) הקיים בתנאי תפעול שוטפים של רשת מתח גבוה בכל עיתוי ובכל נקודה של הרשת;
- 1.3.3 " U_m " - מתח מירבי של ציוד" ("highest voltage for installation") – ערך מירבי של מתח בין מופעים (ערך אפקטיבי-r.m.s) שעבורו תוכנן הציוד בעבודה מתמשכת, תוך התאמה של בידוד ומאפיינים אחרים הנדרשים בהתאם לתקנים הרלוונטיים החלים על הציוד;
- 1.3.4 " U_{cw} " - מתח העמידה המותאם" ("impulse withstand level") – ערך המתח שבו עומד הבידוד של הציוד בהתאמה לתנאים אמיתיים השוררים במתקן ובהתחשב בתנאים תפעוליים של המתקן;
- 1.3.5 " U_d " - מתח העמידה בגל בתדירות הרשת" ("Rated short-duration power frequency withstand voltage") – ערך המבטא את כושר העמידה של הבידוד בגל מתח סינוסואידלי בתדירות הרשת במשך 60 שניות;
- 1.3.6 " U_p " - מתח העמידה בגל ברק" ("Rated lightning impulse withstand voltage") – ערך המבטא את כושר העמידה של הבידוד בגל מתח הדומה בצורתו לזה שנוצר בעת פגיעה של ברק עם חזית שנמשכת $1.2 \mu s$ ומשך ההגעה למחצית הערך השיאי של $50 \mu s$;
- 1.3.7 "רמת הבידוד" ("Insulation level") – סדרת ערכים של מתח המאפיינת את החוזק הדיאלקטרי של הבידוד;

1.5 הגדרות לפרק חמישי: "הקמת המתקן"

- 1.5.1 N - ערך המרווח באוויר (במילימטרים) כפי שהוא מופיע בטבלה 3.2.1 בפרק 3.
- 1.5.2 "אזור תפעולי סגור" (closed electrical operating area) - חדר או מתחם ללהפעלת הציוד החשמלי של המתקן, שהגישה אליו מותרת רק לחשמלאים בעלי רישיון מתאים או לעובדים מודרכים בליווי חשמלאים מורשים.
- 1.5.3 "חדר חשמל במתקן מתח גבוה" - חדר שבו מותקן ציוד חשמלי במתח גבוה (לוחות מ"ג, שנאים, קבלים וכו') או ציוד מעורב במתח גבוה ובמתח נמוך, כולל לוחות פיקוד ותקשורת, ציוד אלקטרוני, מצברים וכו'.

- 1.5.4 "מתקן עם ציוד לא חשוף" (installations of enclosed design) – מתקן חשמלי עם ציוד מוגן בפני מגע ישיר.
- 1.5.5 "מתקן חשוף" (installations of open design) – מתקן חשמלי עם ציוד אשר כולל חלקים חיים חשופים ללא הגנה בפני מגע ישיר.
- 1.5.6 "מחלק היסטורי" תהיה המשמעות הבאה: גוף דוגמת מועצות מקומיות, כפרים, קיבוצים, מושבים, ישובים קהילתיים או נקודות ישוב אחרות, אשר מקיים את התנאים הבאים: הוא בעל זכויות במקרקעין המשמש לו כמקום צרכנות ובעל זכויות בתשתית החשמל המשמשת אותו לחלוקת חשמל לתושביו. הוא מבצע בלא רשיונות פעילות חלוקת והספקת חשמל (כפי הגדרת פעילויות אלה בחוק משק החשמל, תשנ"ו-1996) לצרכנים ביתיים בעלי מונים אישיים בשטח החלוקה שלו. הוא קיבל אישור ראש אגף הנדסה ברשות לשירותים ציבוריים חשמל, שהמדובר במחלק הסטורי.
- 1.5.7 "רשת חשמל" – מיתקנים ומערכות להולכה, להספקה, להשנאה, לחלוקה, למכירה ולמניה של חשמל, במתח כלשהו, לרבות עמודי חשמל ומוליכים תת-קרקעיים או עיליים, צנרת המשמשת להולכת מוליכים תת-קרקעיים או עיליים וכן אבזרים וציוד המותקנים עליהם או המחבורים אליהם, תילי חשמל, תחנות השנאה, ארגזי חלוקת חשמל לסוגיהם, וכל החיבורים אליהם, וכן חיבורים עיליים ותת קרקעיים לבתים ולמתקני צריכה אחרים;
- 1.5.8 "רשת חשמל עילית במתח גבוה", "להלן: "רשת" – מיתקנים ומערכות להולכה, להספקה, להשנאה, לחלוקה, למכירה ולמניה של חשמל, במתח גבוה, לרבות עמודי חשמל ומוליכים עיליים וכן אבזרים וציוד המותקנים עליהם או המחבורים אליהם לרבות תחנות השנאה וציוד מיתוג;
- 1.5.9 "רשת חלוקה במתח גבוה", "להלן: "רשת חלוקה" – רשת מתח גבוה בבעלות בעל רישיון חלוקה, המהווה חלק מרשת החשמל המקשרת בין תחנות המשנה לצרכנים;
- 1.5.10 "רשת פרטית במתח גבוה", "להלן: "רשת פרטית" – רשת מתח גבוה שאינה בבעלות של ספק שירות החיוני או של בעל רישיון חלוקה;
- הערה:** ההתייחסות לרשת מתח גבוה בבעלות מחלק היסטורי היא בהתאם לנאמר בפרק 5 (סעיף משנה 5.1 (ד)).

1.6 הגדרות לפרק שישי: "אמצעי בטיחות"

- 1.6.1 "אזור תפעולי סגור" (closed electrical operating area) – חדר או מתחם ללהפעלת הציוד החשמלי של המתקן, שהגישה אליו מותרת רק לחשמלאים בעלי רישיון מתאים או לעובדים מודרכים בליווי חשמלאים מורשים;
- 1.6.2 "בידוד פונקציונלי" – בידוד חשמלי שנועד להבטיח תפקוד תקין של ציוד ואינו נועד להגן בפני מתח מסוכן;
- 1.6.3 "הגנה בפני מגע ישיר" – אמצעים שמונעים מבני אדם התקרבות מסוכנת עם חלקי גוף שונים או כלי עבודה, לחלקים חיים של הציוד;
- 1.6.4 "הגנה בפני מגע בלתי ישיר" – הגנה על בני אדם בפני נזקים העלולים להגרם, במקרה של כשל במתקן, כתוצאה ממגע עם חלקים חשופים של הציוד החשמלי או חלקים חיצוניים מחומר מוליך;
- 1.6.5 "חלק חיי" – פריט מחומר מוליך הנמצא תחת מתח בתנאי תפעול רגילים של ציוד חשמלי;
- 1.6.6 "מעטפת הציוד" – חלק הנועד להגן על הציוד בפני השפעה של השפעות חיצוניות בכלל ובפני מגע ישיר בפרט;
- 1.6.7 "מחסום מגן" – התקן המגן בפני מגע ישיר מכל כיווני הגישה לציוד חשמלי;
- 1.6.8 "מבודד" – מופרד מסביבתו מבחינה גליונית על ידי חומר בידוד, ולעניין מתח גבוה – על ידי בידוד כפול וסיכוך מוארק;
- 1.6.9 "מדידה במיתקן חשמל" – פעולה למדידת ערכים חשמליים לרבות בדיקת העדר מתח;
- 1.6.10 "מיתקן חיי" – מיתקן או חלק ממנו (להלן – חלק חיי), שמחובר למקור זינה בחיבור גליוני או השראתי, או שהוא טעון חשמל;

- 1.6.11 "מיתקן משוחרר ממתח" - מיתקן חשמלי מופסק מנותק ומקוצר ;
- 1.6.12 "קשת חשמלית" – זרם חשמלי העובר דרך האוויר או גזים בטמפרטורה גבוהה כתוצאה מירידת ערך הבידוד של האוויר או הגז ;
- 1.7 הגדרות לפרק שביעי: "מערכות הגנה, תפעול ובקרה"**
- 1.7.1 "המ"ק" – הוראת מיתוג וקיצור לשיחרור המתקן או חלקים ממנו ממתח לצורך ביצוע עבודות במתקן.
- 1.7.2 "זרם החיבור (גודל החיבור) I_L " – זרם (באמפר) העובר דרך מפסק הזרם הראשי של המתקן, המחובר לרשת של ס"ח, בהתאם לסיכום בין בעל המתקן לבין ס"ח.
- 1.7.3 "זרם יתר" (Over Current) – זרם העולה על הזרם הנקוב של המבטח ויכול שיהיה זרם העמסת יתר או זרם קצר ;
- 1.7.4 "זרם העמסת יתר" (Overload Current) – זרם יתר במעגל שאין בו תקלה, הנגרם על ידי העמסת יתר ;
- 1.7.5 "זרם קצר" (Short Circuit Current) (I_k) – זרם יתר מתמיד המופיע כתוצאה מקצר ;
- 1.7.6 "מיתוג" – פעולת חיבור או ניתוק של חלקי מתקנים המשמשים להולכתו של החשמל.
- 1.7.7 "ציוד מיתוג ראשי" – (מנתק ראשי או מפסק ראשי) – מפסק זרם או מנתק עומס משולב הגנה המחובר בצד אחד לרשת חלוקה במתח גבוה ושדרכו מוזן המתקן בשלמותו.
- 1.8 הגדרות לפרק תשיעי: "ביקורת ובדיקות"**
- 1.8.1 "תעודת בדיקת דגם (type test) של ציוד" – מסמך של יצרן הציוד המעיד על כך שדגם נתון של הציוד המיוצר בצורה סידרתית, עבר בהצלחה את בדיקות ההתאמה לכל הדרישות של התקנים הבינלאומיים והישראליים החלים על ציוד זה ;
- 1.8.2 "תעודת בדיקה שגרתית (routine test) של ציוד" – מסמך של יצרן הציוד המעיד על כך שפריט ספציפי של הציוד מדגם מוגדר (שיש לגביו תעודת בדיקת דגם) מתוך ייצור סידרתי נבדק ונמצא תקין ;

פרק שני: דרישות בסיסיות

הוכן על ידי: מהנדס בוריס שוורץ

2.1 פללי

2.1.1 דרישות כלליות

- (א) הדרישות בעניין הגורם המבצע של עבודות חשמל ברשת החשמל במתח גבוה:
- (1) מתקן החשמל במתח גבוה יתוכנן על ידי בעל רישיון "חשמלאי- מהנדס".
על אף האמור לעיל יכול הנדסאי חשמל או מהנדס חשמל הרשום במדור חשמל בפנקס המהנדסים שאינו בעל רישיון "חשמלאי-מהנדס" לתכנן רשת, ובלבד שהוא בעל רישיון "חשמלאי ראשי" לפחות או "חשמלאי מסויג מורשה לפי תחום עיסוק", הפועל לפי הוראותיו בכתב ובפיקוחו של בעל רישיון "חשמלאי- מהנדס" שגם יאשר את התוכניות בחתימתו;
 - (2) מתקן החשמל יוקם בידי צוות עובדים (אחד או יותר) אשר הוכשר לכך ושיש בידיהם רישיון חשמלאי מתאים;
למרות האמור לעיל, עבודות הבניה של יסודות לצידו, התקנת מובלים לכבלים, הפירת תעלות ופריסת מוליכים וכבלים יכול שתבוצענה על ידי מי שאינו חשמלאי, בכפוף להוראותיו של בעל רישיון "חשמלאי-מהנדס" ובפיקוחו של בעל רישיון של "חשמלאי-טכנאי" לפחות, שעבר הכשרה כנדרש בתקנות החשמל (רישיונות), תשמ"ה-1985;
 - (3) פעולות תפעוליות במתקן מתח גבוה תבוצענה בהתאם להוראות של בעל רישיון "חשמלאי מהנדס", בידי עובדים אשר הוכשרו לכך ושיש בידיהם רישיון חשמלאי מתאים;
 - (4) רשת חלוקה או רשת פרטית תתוחזק בידי עובדים אשר הוכשרו לכך ושיש בידיהם רישיון חשמלאי מתאים;
 - (5) עבודות חשמל ברשת חיה או בקרבתה, תבוצענה על ידי בעל רישיון חשמלאי מתאים כמוגדר בתקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), התשע"ד-2014;
- (ב) בעל המתקן צריך להגדיר את דרישותיו לגבי:
- (1) רמת האמינות של אספקת החשמל הנדרשת מהמתקן, שממנה תיגזר רמת ההפרדה בין לוחות מתח גבוה וציוד המיתוג המותקן בלוחות, כדי לצמצם למינימום את משך הפסקות החשמל בחלקים שונים של המתקן במקרה של תקלה בציוד או ביצוע פעולות אחזקה;
 - (2) אחזקת המתקן;
- (ג) התאמת המתקן והציוד המותקן בו למאפיינים של מערכת החשמל המזינה אותם ולתנאים השוררים במקום התקנתם:
- (1) תכנון, ביצוע, תפעול ותחזוקת רשת יתאימו למאפיינים הסביבתיים והאקלימיים במקום בו מוקם המתקן: עוצמת הרוח, ברקים, קרבה לים, טמפרטורה אופפת, זיהום, משקעים, ציפורים וכו';
 - (2) בנוסף לאמור לעיל יילקחו בחשבון תנאי האקלים והסתברות הופעת האירועים האקלימיים ביחד ולחוד המשפיעים על הקו, בהתאם לאורך חייו המתוכנן ורמת האמינות הנדרשים ממנו;
- (ד) תכנון המתקן צריך להתחשב ב:
- (1) ייעוד המתקן;

- (2) דרישות בעל המתקן בעניין אמינות ואיכות אספקת החשמל לציוד הניזון מהמתקן, יכולת המתקן לעמוד בהפרעות חולפות מצד מערכת אספקת החשמל למתקן ומצד הציוד המופעל במתקן, כגון זרמי התנעה של מנועים גדולים;
- (3) בטיחות מפעילי המתקן, העובדים והציבור הרחב (במקרים שהמתקן נגיש לציבור הרחב);
- (4) השפעות על הסביבה (רעש, קרינה בלתי מייננת);
- (5) אפשרויות להרחבת המתקן (אם תידרש בעתיד), תחזוקה;
- (ה) תצורת ההתחברות של המתקן למערכת אספקת החשמל של ספק שירות חיוני צריכה להתאים לדרישות אמינות אספקת החשמל הנדרשת במתקן וממנה תיגזר, בין היתר:
- (1) הזמנת החיבור מקו מתח גבוה אחד בהסתעפות או בקו בלעדי, הזמנת חיבור נוסף מקו גיבוי ועוד;
- (2) חיבור גנרטורים לגיבוי;
- (3) חיבור אמצעים לייצור עצמי;

2.1.2 דרישות על פי אמות מידה של רשות החשמל

- (א) ההגדרה של מתקן מתח גבוה על פי גודל החיבור לרשת החשמל:
- (1) מתקן חשמלי שהספקו בין 630 קו"א לבין 8 מו"א יחובר לרשת מתח גבוה;
- (2) למרות האמור לעיל יאפשר בעל רשת החלוקה חיבור במתח גבוה של מתקן בגודל העולה על 8 מו"א בהתקיים כל אלה:
- גודל החיבור למתקן חדש או הגדלת החיבור למתקן הקיים לא יעלו על 16 מו"א;
- החיבור המבוקש בגודל הנ"ל ניתן לביצוע מבחינה טכנית.
- (ב) בעל מתקן מתח גבוה או מי מטעמו המעוניינים בקבלת פרטים על חיבור אפשרי לרשת, יפנה לבעל הרשת במתח גבוה עם הפרטים הידועים לו בנושאים כדלהלן:
- (1) מספרי גוש וחלקה שבהם יוקם מתקן החשמל;
- (2) גודל החיבור המבוקש בקו"א;
- (3) נקודת ההתחברות המבוקשת של המתקן לרשת;
- (4) העומס הצפוי במתקן עם חיבורו לרשת והצפי להתפתחותו בעתיד;
- (5) לוח זמנים משוער להקמת המתקן;
- (6) מאפייני עומסים שיופעלו במתקן לרבות השתנות העומס המופעל הכולל על פני היממה;
- (7) שיטת ההתנעה של מנועים, אם יותקנו במתקן;
- (8) מאפייני הייצור העצמי, אם יוקם במתקן;
- (9) מאפייני עומסים ייחודיים כגון: תנורי קשת, מיישרים, עומסים לא סימטריים;
- (10) נחיצות קו גיבו;
- (ג) בהמשך להזמנת החיבור של המתקן לרשת יקיימו בעל הרשת ומבקש החיבור הליך של תיאום טכני שבו יידונו בין היתר:
- (1) מיקום נקודת החיבור של המתקן לרשת;
- (2) פירוט הציוד שיתקין בעל הרשת שתזין את המתקן, בחדר המיתוג;
- (3) מאפייני מתקן החשמל הפרטי;
- (4) מדדי אמינות אספקה ברשת המזינה את המתקן כמפורט להלן:
- מדד דקות אי אספקה בממוצע שנתי;

- מדד תדירות הפרעות;
- מדד משך השיקום של הרשת;
- (5) מדדי איכות אספקת החשמל ברשת המזינה את המתקן כמורט להלן:
 - הפרעות חולפות;
 - מספר אירועי דיפים (אם יש נתונים מסוג זה לבעל הרשת);
 - ניתוח הרמוניות ברשת המזינה (אם יש נתונים מסוג זה לבעל הרשת);

2.2 דרישות חשמליות

2.2.1 שיטות הטיפול בנקודת האפס של מקור הזינה בתחנת משנה

- (א) שיטת הטיפול בנקודת האפס של מקור הזינה בצד המתח הגבוה בתחנת משנה, משפיעה באופן ניכר על רמה ומשך זרמי קצר ברשת החלוקה הניזונה מתחנת המשנה. השיטה הנבחרת אמורה לתת פתרון טכנו-כלכלי אופטימלי להשגת המטרות הבאות:
- (1) אמינות אספקת החשמל הנדרשת מרשת החלוקה;
 - (2) צמצום הנזקים הנגרמים לצידוד כתוצאה מקצרים לאדמה;
 - (3) חיפוש מיקום ההפרעות ברשת;
 - (4) מתחי מגע ומתחי צעד כתוצאה מקצרים ברשת;
 - (5) היבטי עלות של השקעה ראשונית ועלויות תפעול ותחזוקה;
- (ב) שיטת הטיפול בנקודת האפס של מקור הזינה בתחנת משנה, שאליה מחוברת מערכת החלוקה, שמזינה מתקני מתח גבוה, משפיעה במישורין במתקנים אלה על:
- (1) הגדרת רמת הבידוד הנדרשת של הצידוד החשמלי במתקן;
 - (2) הגדרת המאפיינים הדרושים מאמצעים להגנה בפני מתחי יתר;
 - (3) בחירת מערכות הגנה בפני תקלות במתקן;
 - (4) תכנון מערכות הארקה;
- (ג) נקודת האפס של מקור זינה בתחנת משנה מחוברת לאדמה באחת השיטות הבאות:
- (1) חיבור לאדמה דרך סליל כיבוי קשת חשמלית (סליל פטרסן);
 - (2) חיבור ישיר לאדמה או דרך נגד בעל התנגדות נמוכה;
 - (3) חיבור לאדמה דרך נגד בעל התנגדות גבוהה;
 - (4) חיבור לאדמה דרך סליל (ריאקטור);
- (ד) כאשר הצד המשני של השנאי בתחנת משנה מחובר במשולש, ניתן להתקין שנאי הארקה מיוחד ולהאריק את נקודת האפס שלו באחת השיטות כמפורט סעיף משנה (ג) לעיל;
- (ה) על אף האמור בסעיף משנה (ג) יכול שנקודת האפס של המקור תהיה מבודדת כלפי המסה הכללית של האדמה בכפוף למילוי התנאים הבאים:
- (1) המערכת המוזנת ממקור זינה כאמור תהיה מצוידת באמצעים למתן התראה על ירידת רמת הבידוד או קצר חד-מופעי. ההתראה תמשך עד לבידוד וסילוק של הקצר וטיפול בתקלה;
 - (2) קיימים אמצעים להפסקה מיידית של מתח הזינה בעת הופעת קצר חד-מופעי ביותר מנקודה אחת במופעים שונים;
- (ו) במתקן מתח גבוה שבו קיימת אפשרות של הזנה ממקור חלופי, כאשר שיטת הארקה של נקודת האפס בשני המקורות שונה, תותאם רמת הבידוד של הצידוד האמור לרמת המתח הגבוהה מבין אלה המתחייבות מהשיטות האמורות;

(ז) במתקן המחובר לרשת חלוקה, כאשר במתקן קיים מקור זינה פנימי שעשוי במצבים תפעוליים מוגדרים להתחבר במקביל לרשת חלוקה, תתואם שיטת הטיפול בנקודת האפס של מקור הזינה הפנימי עם בעל רשת החלוקה;

2.2.2 הגדרת רמת המתח והזרם שבהם צריך לעמוד הציוד במתקן המתוכנן;

- (א) המתקן המתוכנן צריך להתאים לנתוני המתח הנומינלי ולמתח התפעולי המירבי המותר של המערכת המזינה את המתקן;
- (ב) בהתבסס על נתוני המתח המוזכרים בסעיף משנה (א) לעיל, יש להגדיר את ערך המתח המירבי הצפוי במתקן המתוכנן (U_m). ערך זה ישמש לבחירת מאפייני הבידוד החשמלי הנדרש מהמרכיבים השונים של המתקן המתוכנן, כפי שמפורט בטבלה 3.2.1 בפרק הבא.
- (ג) הציוד בכל חלקי המתקן המתוכנן ואופן התקנתו צריכים לאפשר עמידות בכל ערכי הזרם והמתח העשויים להיווצר במצבים תפעוליים צפויים בשגרה (עבודה שוטפת, פעולות מיתוג, עמידות בזרמי התנעה ועוד);

2.2.3 התייחסות לזרם הקצר הצפוי במתקן

- (א) תכנון המתקן, בחירת הציוד ואופן התקנתו במתקן צריכים להבטיח עמידות של המתקן המתוכנן במאמצים תרמיים ומכניים, הנובעים מההיווצרות זרמי קצר מסוגים הבאים:
- (1) תלת-מופעי;
 - (2) דו-מופעי;
 - (3) חד-מופעי לאדמה;
 - (4) דו-מופעי לאדמה;

- (ב) המתקן חייב להיות מוגן באמצעים מתאימים לניתוק אוטומטי של זרמי קצר תלת-מופעיים ודו-מופעיים;
- (ג) בנוסף לאמור לעיל בסעיף משנה (ב) המתקן חייב להיות מוגן במערכת לניתוק אוטומטי של זרמי קצר לאדמה או להתרעה על הופעת זרמי קצר אלה. סוג מערכת ההגנה או ההתרעה כאמור נקבע בהתאם לשיטת הטיפול בנקודת האפס של מקור הזינה למתקן;
- (ד) משך הזמן המקובל של הופעת זרמי הקצר, שיש לקחת בחשבון בעת תכנון המתקן ובחירת הציוד כאמור בסעיף משנה (א) לעיל, הוא 1 שניה. כתלות באורך הזמן עד לניתוק אוטומטי של זרם הקצר באמצעות מערכות ההגנה יכול נתון זה להשתנות בהתאם לערכים מקובלים הבאים: 0.5 שניה, 2 שניות, 3 שניות;

2.2.4 הגנה בפני מתח יתר והתייחסות לתופעת הרמוניות

- (א) הציוד במתקן חייב להיות מוגן בפני מתחי יתר שערכם עולה על זה הנדרש בתקנים הרלוונטיים החלים על בידוד הציוד במתקן, אשר נובעים מ:
- (1) פעולות מיתוג ברשת המזינה את המתקן ובמתקן המתוכנן עצמו;
 - (2) ברקים;
- (ב) בעת תכנון מתקן החשמל יש להתחשב בהשפעה אפשרית של הרמוניות זרם והרמוניות מתח. ניתוח הרמוניות (אם צפויות כאלה בהתאם למאפייני הציוד שיופעל במתקן) נדרש לקביעת אמצעים הנחוצים לתפעול תקין של המתקן;

2.3 דרישות מכניות

2.3.1 דרישות כלליות לתכנון הקונסטרוקציות במתקן

- (א) תכנון הקונסטרוקציות להצבת הציוד ואביזרים במתקן יהיה על פי העקרונות הבאים:
- (1) קביעת התצורה בהתאם למידות הציוד והמרחקים הנדרשים מחלקים אחרים של המתקן;
 - (2) חישוב הכוחות והמאמצים המופעלים על הקונסטרוקציה הנתונה;
 - (3) בחירת החומרים שבהם תבנה הקונסטרוקציה בהתחשב בתנאי התקנה, קורוזיה ועוד;

(4) חישוב החוזק המכני של הקונסטרוקציה;

(ב) חישוב הכוחות והמאמצים המופעלים על קונסטרוקציה יעשה תוך התחשבות בתנאי הסביבה שבה נמצא המתקן. החישוב ייעשה בשילובים של כוחות המפורטים בהמשך בתנאי מזג אוויר קיצוניים;

2.3.2 בחינת העמידות במאמצים מכניים

(א) ציוד והקונסטרוקציות כולל יסודות במתקן, שעליהן מותקן הציוד, חייבים לעמוד במאמצים מכניים צפויים. חישוב המאמצים הצפויים מכוחות מכניים צריך להתייחס לשני מקרים – רגיל וחריג. בכל אחד ממקרים אלה יש לבחון מספר צירופים הכי קשים של כוחות והמאמצים הנובעים מהם, המופעלים על הציוד והקונסטרוקציות;

(ב) בחינת המאמצים עבור המקרה הרגיל צריכה להתייחס לכוחות מכניים הבאים:

(1) כוחות הנובעים ממשקל עצמי של הקונסטרוקציה וממשקל הציוד המותקן עליה;

(2) כוחות מתיחה (למשל, מתיחת המוליך ברשת עילית מתח גבוה);

(3) מאמצים ולחצים הנוצרים במהלך ההרכבה וההקמה;

(4) כוחות הרוח המופעלים על הקונסטרוקציה ועל הציוד המותקן עליה, והתלויים במהירות הרוח באזור שבו מוקם המתקן – ראה איור 2.1;

(5) מאמצים הנובעים מהצטברות קרח (למתקנים המוקמים באזורים הגבוהים מעל פני הים);

(ג) חישוב המאמצים עבור מצב חריג צריך להתייחס להפעלה בו-זמנית של הכוחות המפורטים לעיל בסעיף משנה (ב), עם הכוח הגדול ביותר מאלה המפורטים להלן:

(1) כוחות הנוצרים בעת הפעלת אמצעי מיתוג;

(2) כוחות הנוצרים כתוצאה מקצר;

(3) עובדן מתיחה של מוליך (למשל, כתוצאה מקריעת מוליך ברשת עילית);

(4) כוחות סיסמיים על פי דרישות התקן הישראלי ת"י 413;

2.4 תנאים אקלימיים וסביבתיים

2.4.1 כללי

(א) תכנון מתקן החשמל, בחירת הציוד שיוותקן בו ואופן התקנתו יתאימו להפעלת הציוד בתנאים אקלימיים וסביבתיים שיפורטו בהמשך;

(ב) יש להתחשב בהופעת טל, משקעים, זיהומים, אבק, חומרים קורוזיביים באופן שיאפשר בחירה מתאימה של הציוד החשמלי למתקן המתוכנן בהתאם לסיווג של סדרת תקנים של הנציבות הבינלאומית לאלקטרו טכניקה IEC 60721. ציוד המיועד להתקנה בסביבה נפיצה של אבק וגזים צריך להיבחר בהתאם לסיווג המוגדר בתקן ישראלי ת"י 60079;

(ג) במיתקן הנתון להשפעות גורמים סביבתיים מיוחדים, כגון, ציפורים, מכרסמים, טרמיטים, ינקטו אמצעי הגנה הולמים בהתאם לתקן IEC 60721-2-7.

2.4.2 תנאי אקלים והסביבה תכנוניים רגילים למתקן פנימי (Indoor installation)

(א) נתוני הטמפרטורה האופפת באוויר:

(1) הטמפרטורה המקסימלית: 40 °C. הטמפרטורה הממוצעת שנמדדה לאורך היממה: עד 35 °C;

(2) הטמפרטורה המינימלית: 5 °C (הציוד המתאים הוא מסוג "5 indoor");

(ב) השפעת קרינת השמש היא זניחה;


(ג) המתקן נמצא בגובה שאינו עולה על 1000 מטר מעל פני הים;

(ד) הסביבה איננה מזוהמת בצורה חריגה באבק, עשן, בגזים קורוזיביים או דליקים ובאדי מים או מלח;

- (ה) ערך ממוצע של הלחות היחסית שנמדד במשך יממה, לא עולה על 95%;
- (ו) תנודות שמקורן מחוץ לציוד ותנודות הקרקע הן זניחות;
- (ז) יש להתחשב בהפרעות אלקטרומגנטיות כמתואר במסמך הנציבות הבינלאומית לאלקטרו טכניקה IEC Guide 107;

2.4.3 תנאי אקלים והסביבה תכנוניים רגילים למתקן חיצוני (Outdoor installation)

- (א) נתוני הטמפרטורה האופפת באוויר:
 - (1) הטמפרטורה המקסימלית: 40°C . הטמפרטורה הממוצעת שנמדדה לאורך היממה: עד 35°C ;
 - (2) הטמפרטורה המינימלית: 10°C - (הציוד המתאים הוא מסוג "10 outdoor");
 - (3) ציוד משני כגון ממסרי פיקוד ובקרה, מגענים (קונטקטורים) וכד', שנועד לעבוד מתחת לטמפרטורה 5°C - , מצריך התייחסות מיוחדת ותאום עם יצרן הציוד;
- (ב) עוצמת קרינת השמש עד לרמה של 1000 W/m^2 (ביום בהיר בשעות הצהריים). באיור 2.2 מוצגים נתונים של אנרגיית הקרינה הישירה הממוצעת בחודשים השונים של השנה. אם עליית הטמפרטורה המחושבת של הציוד כתוצאה מחשיפתו לקרינה ישירה במתקן המתוכנן עולה בצורה ניכרת על זו שבתנאים הרגילים, יש לתכנן אמצעים מתאימים להקטנה של עליית הטמפרטורה (למשל, התקנה של אמצעי הצללה);
- (ג) המתקן נמצא בגובה שאינו עולה על 1000 מטר מעל פני הים;
- (ד) הסביבה איננה מזוהמת בצורה חריגה באבק, עשן, בגזים קורוזיביים או דליקים ובאדי מים או מלח;
- (ה) במתקנים המוקמים באזורים הגבוהים מעל פני הים, שבהם תתכן היווצרות קרח, יש להתחשב בהשפעתו של הקרח (בנוסף למאמצים מכניים) על הקשחת המוליכים ופסי צבירה;
- (ו) מהירות הרוח היא עד 34 m/s . במתקן שיוקם באזור עם רוחות חזקות יותר (ראה איור 2.1) יש לבחון את השפעתן בהתאם;
- (ז) במסגרת תכנון המתקן יש להתחשב בהיווצרות מי טל על הציוד ובחשיפה לגשם וערפל;
- (ח) תנודות שמקורן מחוץ לציוד ותנודות הקרקע הן זניחות;
- (ט) יש להתחשב בהפרעות אלקטרומגנטיות כמתואר במסמך הנציבות הבינלאומית לאלקטרו טכניקה IEC Guide 107;

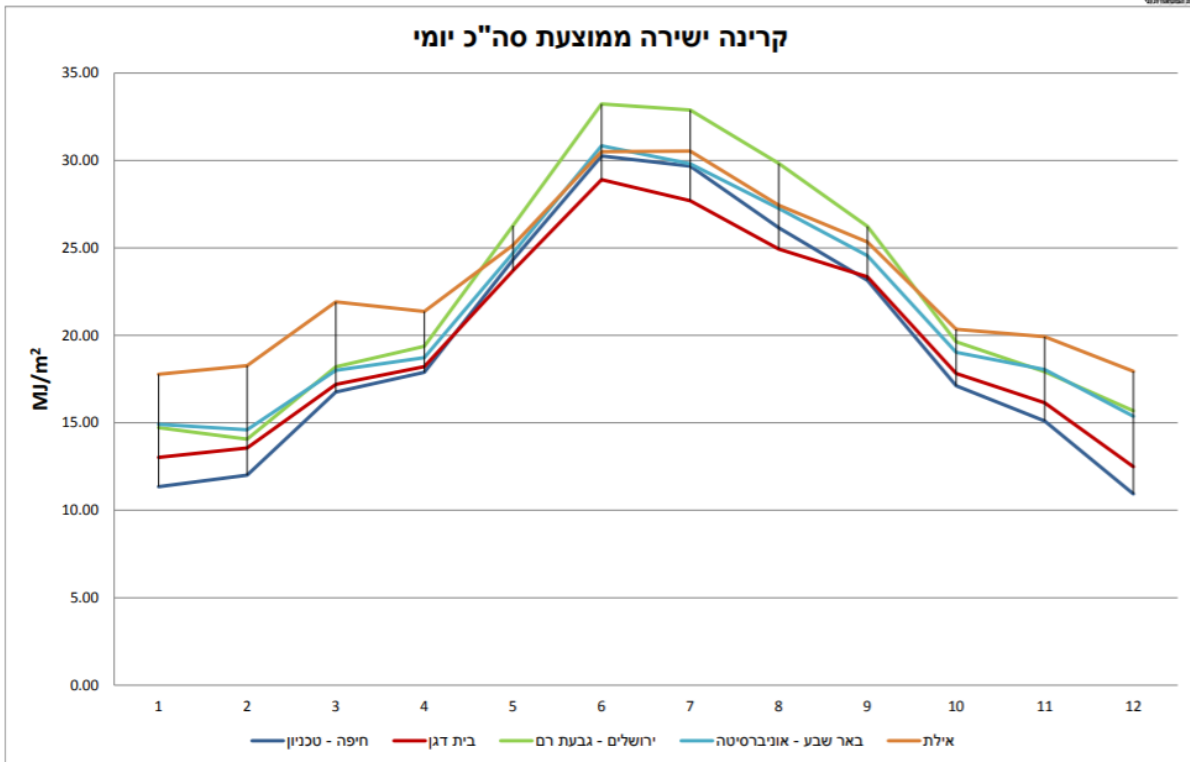

איור 2.2 : סה"כ אנרגיית הקרינה הממוצע ביום בחודשים השונים של השנה על פי הנתונים של השירות המטאורולוגי הישראלי.

פרק שלישי: בידוד (Insulation)

הוכן על ידי: מהנדס גיא רט

3.1 כללי

- (א) מאפייני הבידוד של הציוד במתקן צריכים להיות מותאמים למאפיינים של המערכת שמזינה את המתקן. אחד המאפיינים המרכזיים של הבידוד הוא ערך המתח המירבי U_m (ראה הגדרה 1.4.2) שצריך להיות גדול יותר מערך המתח המירבי U_s של הרשת (ראה הגדרה 1.4.1);
- (ב) לרוב, בידוד קונבנציונלי (בידוד אוויר) אינו נבדק לעמידות בצורות שונות של גל מתח יתר (impulse test) ולכן נדרש להבטיח מרווחים מזעריים (minimum clearances) בין חלקים חיים כלפי האדמה או כלפי מופעים אחרים. מרווחים מזעריים אלו נועדו להבטיח שלא תתרחש פריצה או קשת חשמלית (flashover) במתח שאינו עולה על ערך מתח העמידה המותאם " U_{cw} " של בידוד הציוד המיועד לשימוש במתקן;
- (ג) בהתאם לגישה המקובלת בתקינה אירופאית המונה "מתח גבוה" מתייחס למערכות חלוקה עם מתח נומינלי $1 \text{ kV} < U_n \leq 52 \text{ kV}$. אולם מסיבות טכניות וכלכליות המתח ברשתות חלוקה אינו עולה על 35 kV , פרט למקרים נדירים;
- (ד) מאפייני הבידוד של הציוד ייקבעו בהתאם לתקן IEC 60071-1 "Insulation co-ordination — Part 1: Definitions, principles and rules".

3.2 בחירת רמת הבידוד (insulation level)

- (א) רמת הבידוד (insulation level) תבחר בהתאם לערך המתח המירבי הנדרש מהציוד במתקן ו/או ערך מתח העמידה המותאם U_{cw} של בידוד הציוד במתקן;
- (ב) על פי הסיווג של התקן האירופאי שחל על מתקני מתח גבוה ואשר נדון במסמך זה, רמת הבידוד הנדרשת בהתאם לערכים של מתח הרשת המקובלים בארץ היא רמה I. בתקן זה רמה I היא בתחום $1 \text{ kV} < U_m \leq 245 \text{ kV}$ והיא חלה למעשה גם על מתקני מתח גבוה וגם על מתקני מתח עליון. אנו נתייחס בהמשך רק לנתונים הרלוונטיים לתחום מתחים של מתקני מתח גבוה $1 \text{ kV} < U_m \leq 52 \text{ kV}$.

3.2.1 התחשבות בשיטת הטיפול בנקודת האפס של מקור הזינה (ראה סעיף 2.2.1)

- (א) בחירת רמת הבידוד צריכה להבטיח אמינות אספקה במתקן תוך התייחסות לשיטת הטיפול בנקודת האפס ולמאפייני הרשת, ובהתאם למיקום התקנתם של אמצעי הגנה בפני מתח יתר (overvoltage limiting devices). בטבלה 3.2.1 שלהלן מובאים הערכים של מרווחים באוויר בציוד מתח גבוה הנדרשים להשגת רמת הבידוד I;
- (ב) נדרש לבחור בהתאם לטבלה 3.2.1 בציוד עם בידוד בעל נתוני עמידות גבוהים יותר מאלה שבטבלה והמאפיינים את הבידוד הרגיל (שנבחר בהתאם למתח הנומינלי U_n של הרשת) במקרים הבאים:
- (1) כאשר שיטת הטיפול בנקודת האפס או מאפיינים תפעוליים אחרים משתנים במהלך התפעול הרגיל של הרשת באופן המחייב עמידות במתח גבוה יותר;
 - (2) כאשר לא מתאפשר להתקין אמצעי הגנה מספקים בפני מתח יתר ברשת;
 - (3) כאשר נדרשת אמינות גבוה במיוחד של ציוד במתקן;

3.2.2 התחשבות בערכים נקובים של מתח עמידה (withstand voltages)

בחירת הבידוד בתחום מתחים הנדונה במסמך זה ($1 \text{ kV} < U_m \leq 52 \text{ kV}$) צריכה להתחשב בערך מתח העמידה המותאם U_{cw} (ראה הגדרה 1.4.4) ולהתאים לערכים של מתח העמידה בגל בתדירות הרשת U_d ושל מתח העמידה בגל ברק U_p לפי טבלה 3.2.1.

3.3 בדיקת ערכי עמידות של הבידוד

- (א) כאשר נשמרים הערכים של מרווח המזערי באוויר בהתאם לטבלה 3.2.1, לא נדרש לבצע בדיקת החוזק הדיאלקטרי של הבידוד.
- (ב) כאשר לא נשמרים הערכים של מרווח המזערי באוויר בהתאם לטבלה 3.2.1, נדרש לבצע בדיקת החוזק הדיאלקטרי של הבידוד בהתאם לתקן IEC 60060-1 להוכחת העמידות של הבידוד בערכי המתח המופיעים בטבלה;
- (ג) כאשר אי-שמירה על מרווחים מזעריים באוויר כנדרש על פי טבלה 3.2.1 היא רק באזורים מסוימים של המתקן, ניתן להסתפק בבדיקת הבידוד כמפורט בסעיף משנה (ב) לעיל רק באזורים אלה.
- (ד) למרות האמור בסעיף משנה (א) בהתאם לתקן IEC 60071-2 : 1996 ניתן להקטין את המרווחים המזעריים הנדרשים באוויר, בתנאי שעמידות הבידוד הוכחה באמצעות בדיקות מתאימות או על בסיס ניסיון תפעולי, או שהיא מתבססת על ערכים מוכחים של מתח יתר.

3.4 מרווחים מזעריים בין חלקים חיים

3.2.3 כללי

- (א) המרחק המזערי הנדרש באוויר לפי טבלה 3.2.1 מסומן באות "N". ערך זה משמש גם לחישוב מרחקי הבטיחות הנדרשים מחלקים חיים של המתקן כפי שייזון בהמשך בפרק 5 של המסמך.
- (ב) המרחק המזערי הנדרש באוויר, כמתואר בטבלה 3.2.1 מתאים למתקנים המוקמים בגובה של עד 1000 מטר מעל גובה פני הים. כאשר מבוצעת התקנה בגובה העולה על 1000 מטר (צפון רמת הגולן, ישובים נווה אטי"ב, מסעדה, מג'דל שאמס) מעל גובה פני הים, יש לפעול כדלהלן:
- (1) לחשב את הערכים המתוקנים של מתח U_p, U_d, U_m על ידי הכפלת הערכים המופיעים בטבלה 3.2.1 במקדם K_a המתאים לגובה האזור שבו מוקם המתקן, בהתאם לתקן IEC 62271-1 ;
- (2) לקבוע את ערך המרחק המזערי הנדרש באוויר בהתאם לערכים של מתח העמידה של הבידוד שחושבו כאמור לעיל;
- (ג) במתקן שבו הותקן מנתק (אחד או יותר) המאפשר ניתוק חלקי השונים, יש לבדוק את עמידות הבידוד בחלקים אלה של המתקן במתחים U_p, U_d בשיעורים גבוהים יותר מאלה המופיעים בטבלה 3.2.1. שיעור מתחים אלה מוגדר בתקן IEC 62271-1:2007 :
- "High-voltage switchgear and controlgear - Part 1: Common specifications"
- (ד) למרות האמור לעיל בסעיף משנה (ד) אם בכל אחד מחלקי המתקן מתקיימים מרווחים מזעריים באוויר בשיעור הגבוה ב-25% מזה המופיע בטבלה 3.2.1, אין צורך בעריכת בדיקות חוזק דיאלקטרי של הבידוד.

3.5 מרווחים מזעריים מחלקים חיים במתקן בסביבה עם תנאים מיוחדים

- (א) המרווח המזערי בין רכיבי התשתית השונים של המתקן לבין החלקים החיים, יהיה גדול ב-20% לפחות מהערכים המופיעים בטבלה 3.2.1;
- (ב) מרווח מזערי בין רכיבי התשתית השונים של מתקן המיועד להתקנה של ציוד עם רמות בידוד שונות, לבין החלקים החיים יהיה בשיעור של 125% לפחות מהמרווח הנדרש ברמת הבידוד הגבוהה;
- (ג) אם מוליכים עלולים להתנדנד כתוצאה מכוחות אלקטרו-דינמיים המופעלים עליהם בזמן הופעת זרם קצר, נדרש להבטיח מרווח מזערי של 50% לפחות מהערכים המופיעים בטבלה 3.2.1 במהלך הקצר. מרחק זה חייב להישמר כערך סף המזערי האפשרי רק בזמן של זרם קצר;
- (ד) אם מוליכים צפויים להתנדנד בגלל הרוח חייבים לנקוט בצעדים שיאפשרו לשמור על מרווח מזערי בשיעור 75% מהערכים המופיעים בטבלה 3.2.1;
- (ה) המתקן צריך להיות בנוי באופן המבטיח שבמקרה של שבירת אחת החוליות המרכיבים מבדד הנושא את מוליך, יישמר מרווח מזערי בשיעור 75% מהערכים המופיעים בטבלה 3.2.1;
- (ו) במתקן מתח גבוה המוזן דרך שנאי עם שינוי אוטומטי של דרגות המותקן בתחמ"ש, גם אם שיטת הטיפול בנקודת האפס היא בחיבור ישיר לאדמה, רמת הבידוד של הציוד במתקן תקבע בהתאם לערך מתח המוצא הגבוה ביותר של השנאי;

3.6 בדיקת אזור החיבורים

- (א) נתונים על אופן ההתקנה ושירות המועברים על ידי ייצרן הציוד שעבר בדיקת דגם (type tested equipment), צריכים להיבחן לאור התנאים השוררים במקום ההקמה של המתקן הספציפי;
- (ב) באזור החיבורים של הציוד שנבדק בבדיקת דגם, אין חובה בשמירה על המרווחים בהתאם לנדרש בטבלה 3.2.1 מפני שכושר עמידת הבידוד כבר נבחן בבדיקת הדגם של הציוד;

3.2.1 טבלה							
מרווחים מזעריים באוויר לציוד מתח גבוה							
$(1 \text{ kV} < U_m \leq 52 \text{ kV})$							
מתח מירבי של ציוד	מתח העמידה בגל בתדירות הרשת	לפי תקן IEC 61936-1			לפי נוהל ה"חי		
		מתח העמידה בגל ברק	מרווח מזערי בין המופעים ובין המופעים לאדמה N		מתח העמידה בגל ברק	מרווח מזערי בין המופעים לאדמה N	
U_m r.m.s.	U_d r.m.s.	U_p 1.2/50 μ s (ערך השיא)	התקנה פנימית	התקנה חיצונית	U_p 1.2/50 μ s (ערך השיא)	התקנה פנימית	התקנה חיצונית
kV	kV	kV	mm	mm	kV	mm	mm
1	2	3	4	5	6	7	8
3,6	10	20 40	60 60	120 120	40	60	150
7,2	20	40 60	60 90	120 120	60	90	150
12	28	60 75 95	90 120 160	150 150 160	95	130	190
17,5	38	75 95	120 160	160 160	95	130	190
24	50	95 125 145	160 220 270		125	215	260
36	70	145 170	270 320		170	325	360
52	95	250	480		-	--	--

פרק חמישי: תכנון וביצוע של המתקן

הוכן על ידי: מהנדס שמעון יופה

5.1 דרישות כלליות

- (א) עקרונות הנדסיים המוצגים בפרק זה נשענים על המידע המופיע בתקן IEC 61936, על הנחיות מנהל מינהל החשמל ברשות החשמל "הנחיות להתקנת רשת חשמל עילית במתח גבוה" ועל נהלים הרלוונטיים של חברת החשמל לישראל (חח"י).
- (ב) המרחקים, המרווחים והמידות המוצגים בפרק זה הינם ערכים מינימליים שנועדו להפעלה בטוחה של המתקן.
- (ג) נוסחאות החישוב המופיעות בפרק זה מתייחסות לערך מרווח האוויר N כפי שהוא מופיעה בפרק 3 של מסמך זה. תכנון וביצוע של המתקן המחובר לרשת של בעל רישיון חלוקה שאינו חח"י או לרשת פרטית יכולים להתבסס על חישובים על פי הערכים של N בהתאם לתקן IEC או בהתאם לנהלי חח"י. לעומת זאת, תכנון וביצוע של מתקן המחובר לרשת חלוקה של חח"י צריכים להתאים לערכים המופיעים בנהלי חח"י.
- (ד) לעניין הנאמר במסמך זה, רשת מתח גבוה במתקן של מחלק היסטורי (ראה הגדרה בפרק 1), עד להסדרת הרישיון הקבוע לחלוקת החשמל של בעל הרשת, איננה "רשת פרטית". מתקני מתח גבוה חדשים, כגון תחנת טרנספורמציה, שיחוברו לרשת זו צריכים להתאים לדרישות בעל רשת החלוקה המזינה את המערכת של מחלק ההיסטורי.
- (ה) במקרים שבהם קיים שוני בין הערכים המינימליים של המרחקים, המרווחים והמידות המוצגים בפרק זה, המתבססים על נהלי חח"י לעומת אלה המופיעים בתקן IEC הנ"ל, ניתנה התייחסות שונה למתקנים הניזונים מרשת חח"י ואלה הניזונים מרשת בבעלות שונה מזאת של חח"י. מתכנן ומבצע של מתקן ספציפי יכול לבחור בהתייחסות מחמירה יותר.

6.2.1 מעגלי הזינה לציווד במתקן

- (א) תיבחר פריסה של מעגלי הזינה לציווד במתקן אשר עונה על הצרכים התפעוליים והמאפשרת קיום הדרישות הבטיחותיות המפורטות בפרק 6 בהמשך וכן הדרישות של המזמין באשר לאמינות ואיכות אספקת החשמל בהתאם למאפייני הפעילות במתקן.
- (ב) יילקחו בחשבון שיקולי המשכיות אספקה לחלקים שונים של המתקן במהלך טיפול בתקלה או ביצוע עבודות אחזקה.
- (ג) ציוד המיתוג אשר נגיש לעובדים שאינם רשאים לבצע פעולות מיתוג ולעוברי אורח, חייב להיות עם התקן נעילה.


6.2.2 תוצרי תכנון המתקן

- (א) לכל מתקן יסופק מסמך טכני מפורט, אשר יאפשר את הקמתו, קבלתו, תפעולו, תחזוקתו ושמירה על איכות הסביבה.
- (ב) המסמך הטכני האמור יוכן בהתאם למקובל בארץ ובהתחשב בדרישות המזמין. דיון מפורט על תכולתו של המסמך ועל אופן הכנתו מובא בהמשך בפרק 10.

6.2.3 מעברים, אזורי גישה והובלת הציווד לאתר

- (א) רוחבם של מעברים ואזורי גישה יהיו מתאימים לעבודה, לגישה תפעולית, לגישת חרום, למילוט בחרום ולהובלת ציוד.
- (ב) נתיבי תחבורה, כושר העמסתם, גובהם ורוחבם יהיו מתאימים למעבר של סוגים הצפויים של כלי רכב.
- (ג) באתרי חשמל תפעוליים, מותר המעבר של כלי רכב או ציוד נייד אחר מתחת או בקרבת חלקים חיים שאינם מוגנים בפני מגע מקרי, אם מולאו התנאים הבאים (ראה אזור 5.1.1):

- (1) כלי רכב עם דלתות פתוחות והמטען הנישא אינם חודרים אל אזור סכנה: מרווח בטחון מינימלי לכלי רכב $T = N + 100$, אך לא פחות מ- 500 מ"מ, כאשר N הוא ערך המרווח באוויר (במילימטרים) כפי שהוא מופיע בטבלה 3.2.1 בפרק 3.
- (2) מתקיים גובה מינימלי H של חלקים חיים מעל אזורים נגישים (ראה סעיף 5.2.1 להלן);
- (ד) בעת ביצוע העבודה באזור התפעולי נתיבי התחבורה יסומנו בשטח באופן ברור באמצעים מתאימים.

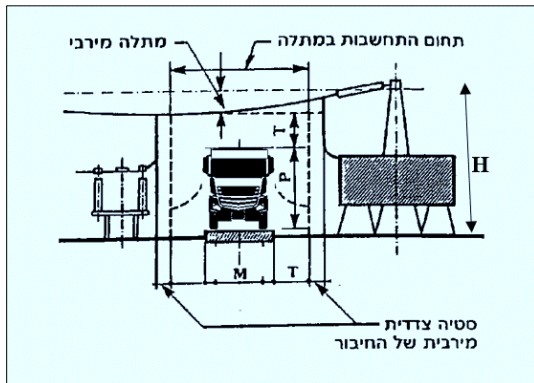

- M – רוחב של דרך לכלי רכב באזור התפעולי;
- P – גובה כלי רכב או ציוד נייד
- T – מרווח בטחון מינימלי לכלי רכב;

איור 5.1.1

תאורה 6.2.4


- (א) מתקנים נגישים, פנימיים וחיצוניים, יצוידו בתאורה מתאימה לשם תפעול שגרת. לפי הצורך תותקן תאורת חירום באמצעות ציוד קבוע או נייד.
- (ב) כל חלק במערכת התאורה המחייב אחזקה שוטפת (למשל, החלפת נורות), יותקן באופן המאפשר לשמור על מרווחי בטיחות מחלקים חיים בעת ביצוע פעולות אחזקה.
- (ד) מערכת התאורה תאפשר השגת רמת ההארה הנדרשת בתקן ישראלי ת"י 12464 "אור ותאורה - תאורה למקומות עבודה".
- (ה) מתקן התאורה בחדר חשמל פנימי יכלול מנורות חירום (עצמאיות או מוזנות ממקור הזנה חירום) שיאירו את מסלול המילוט. מנורות חירום יתאימו לתקן ישראלי ת"י 20, חלק 2.22 "מנורות: דרישות מיוחדות – מנורות לתאורת חירום".
- (ו) על הדלתות והפתחים המיועדים למילוט מאזור תפעולי פנימי יותקנו שלטי יציאה מוארים על ידי מנורות לתאורת חירום.
- (ז) מותקן שנאי בתא סגור, תותקן מנורה שתידלק באופן אוטומטי בפתחת הדלת או ידנית באמצעות מתג המותקן מחוץ לתא הסגור.

5.2 מתקן חיצוני חשוף באזור תפעולי סגור

- (א) התקנת הציוד עם חלקים חשופים במתקן חיצוני תעשה בהתחשב במרווחים המינימליים בין מופע למופע ובין מופע לאדמה המופיעים בטבלה 3.2.1 בפרק 3.
- (ב) התכנון והביצוע של המתקן ימנעו גישה לאזורי סכנה, תוך התחשבות בצורכי גישה למטרות תפעוליות ותחזוקתיות. בהתאם לכך, יותקנו גדרות היקפיות ואמצעי מגן קבועים במקומות בהם לא ניתן לקיים מרחקי בטיחות.


5.2.1 הקמת תחנת שנאים הכוללת חלקים חיים חשופים במתקן מתח גבוה הניזון מרשת חח"י

- במתקן מתח גבוה המחובר לרשת חלוקה של חברת החשמל יש להתאים את ההקמה של תחנת שנאים הכוללת חלקים חיים חשופים בהתקנה חיצונית לנוהל חח"י "מתקני לקוחות במתח גבוה - דרישות טכניות ובטיחותיות", הכולל בין היתר את הדרישות הבאות:
- (א) מותקן על הקרקע שנאי או כל ציוד מתח גבוה אחר בעל מבדדים אנכיים, סמוך למעברים או לשבילי גישה של אנשים ללא מחיצות או קירות מגן, יהיה גובה הבסיס של המבדדים מעל פני הקרקע 2300 מ"מ לפחות וגובה (H) של החלקים החיים החשופים (ראה איור 5.2.1) כמפורט בטבלה 5.2.1.

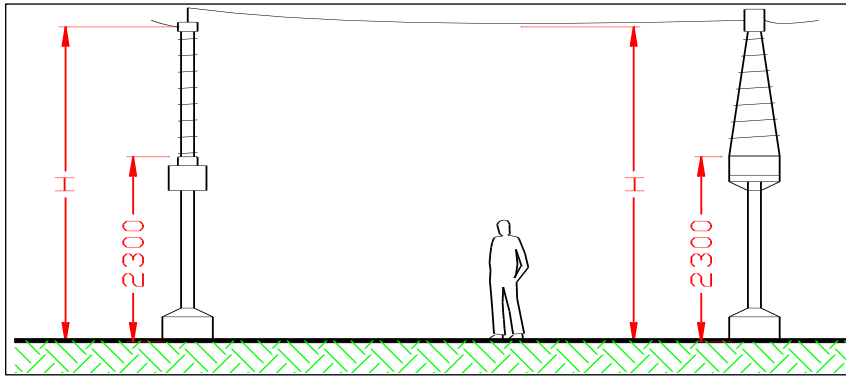

איור 5.2.1

(ב) למרות האמור בסעיף משנה (א) לעיל, מותר להתקין ציוד עם מבדדים אנכיים המצאים בגובה נמוך יותר מזה שצויין בסעיף (ג) לעיל, בקרבה למעברים של אנשים, בתנאי שהותקנו מחיצות בגובה של 1800 מ"מ לפחות במרחק מינימלי כמפורט בטבלה 5.2.1, למניעת מגע ישיר של אנשים (ראה איור 5.2.2).

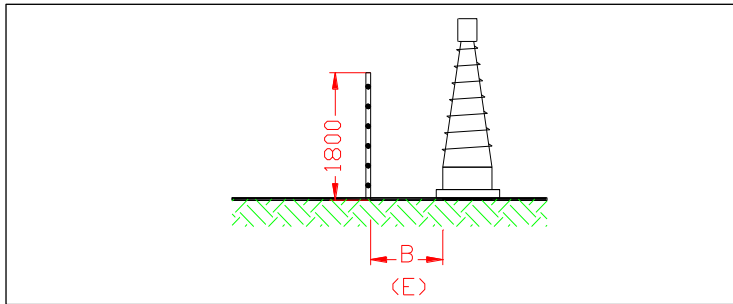


איור 5.2.2

מרחקים בהתאם למתח הנומינלי של הרשת (מ"מ)			ת א ו ר	סימול
33 ק"ו	22 ק"ו	12.6 ק"ו		
3000	2600	2600	גובה מזערי של חלקים חשופים מעל פני הקרקע	H
400	400	400	מרחק אופקי מזערי בין חלקים חשופים, המותקנים בגובה H לבין חלקים מוארקים, כולל מחיצות מגן	B
1820	1720	1660	מרחק מזערי בין חלקים חשופים הנמצאים בגובה נמוך מ- 2600 מ"מ לבין מחיצת מגן	E

טבלה 5.2.1: ערכים מזעריים של גובה ומרחק אופקי המופיעים באיורים 5.2.1, 5.2.2

- (ג) מותקן הציוד בחצר מגודרת בלתי מקורה, יש להתקין מסביב גדר בגובה כולל של 2.3 מ' לפחות, שמתוכם עד לגובה 1.8 מ' היא עשויה מרשת והשאר - גדר תיל.
- (ד) המרחק המינימאלי (E) בין רשת הגדר לבין חלקים גלויים יהיה כמפורט בטבלה 5.2.1 לעיל.
- (ה) מותקנות מול החלקים החיים מחיצות מלאות מחומר ממדד או מפה, ניתן להקטין את המרחק עד 600 מ"מ ובלבד שהמרחק באלכסון (E) יישאר כמפורט בטבלה מס' 5.2.1 (ראה איור 5.2.3).

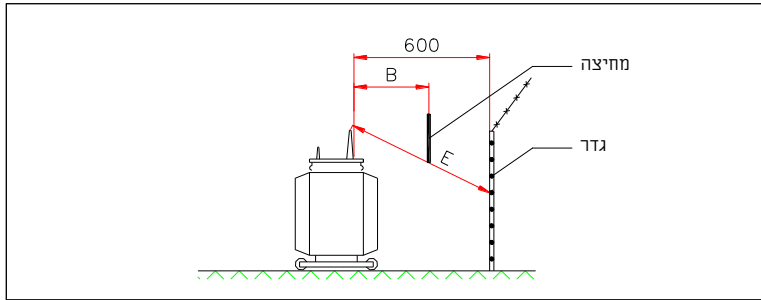


איור 5.2.3

5.2.2 גובה מזערי מעל אזור נגיש במתקנים הניזונים מרשת חלוקה פרטית

(א) גובה המזערי של חלקים חיים מעל פני שטח הנגיש להולכי רגל בלבד, יהיה כדלקמן:

- (1) עבור חלקים חיים ללא אמצעי הגנה, יישמר גובה מזערי $H=N+2250\text{ mm}$ אך לא פחות מ-2500 מ"מ (ראה איור 5.2.4) כאשר N הוא ערך המרווח באוויר (במילימטרים) כפי שהוא מופיע בטבלה 3.2.1 בפרק 3.2.1. הגובה H מתייחס למתלה המירבי של המוליך.
- (2) החלק התחתון של כל מבדד (לדוגמה הקצה העליון של בסיסי המתכת של מבדדים), יהיו בגובה שלא יפחת מ-2.25 מ' מעל השטחים הנגישים, אלא אם ינקטו אמצעים מתאימים למניעת הנגישות.

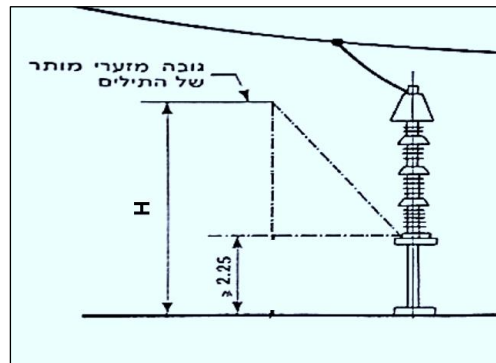


איור 5.2.4

- (ב) אם בגלל אילוצים שונים לא ניתן לשמור על הערכים האמורים של גובה H מעל פני השטח הנגיש, יש למנוע את הסיכונים של מגע ישיר עם החלקים החיים באמצעות קירות, מחיצות מגן או מכשולים מתאימים כמפורט להלן בסעיפים 5.2.3, 5.2.4.
- (ג) במקומות בהם צפוי קיטון של מרווחי בטחון כתוצאה מהגבהת פני השטח (למשל משכבת שלג), הערכים שניתנו לעיל יוגדלו בהתאם.

5.2.3 מרווחים מקירות ומחיצות מגן במתקנים הניזונים מרשת חלוקה פרטית

בתוך המתקן ישמרו מרווחים מזעריים בין חלקים חיים לבין פני שטח הפנימיים של קירות ומחיצות המגן (ראה איור 5.2.5) כדלקמן:


- (1) גובה המזערי של חלקים חיים מעל פני שטח הנגיש H יהיה כמפורט בסעיף משנה 5.2.2 לעיל;
- (2) לקירות ומחיצות הבנויים ללא פתחים בגובה מזערי h של 1800 מ"מ, המרווח המזערי של מחיצת מגן יהיה $B=N$, כאשר N הוא ערך המרווח באוויר (במילימטרים) כפי שהוא מופיע בטבלה 3.2.1 בפרק 3.2.1;
- (3) למחיצות מרשתות מתכתיות מוארקות או קירות הבנויים עם פתחים, בגובה מזערי h של 1800 מ"מ ורמת הגנה של IPXXB (לפי ת"י 60529), המרווח המזערי של מחיצת מגן יהיה $B=N+80\text{ mm}$;
- (4) יש להגדיל את המרווחים עבור מחיצות מגן לא קשיחות ורשתות תיל, בהתחשב בתזוזה אפשרית שלהם.

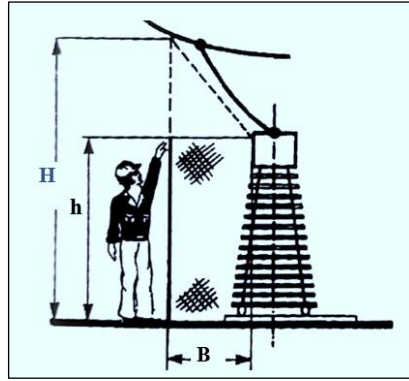

איור 5.2.5

5.2.4 מרווחים ממכשולי מגן


- (א) בתוך המתקן ישמרו מרווחים מזעריים בין חלקים חיים לבין פני השטח הפנימיים של מכשולי מגן בגובה h הקטן מ- 1800 מ"מ (ראה איור 5.2.6), אך לא פחות מ- 600 מ"מ.
- (ב) בכל מקרה ישמר הגובה H כמפורט בסעיף משנה 5.2.1 לעיל והמכשולים יהיו בגובה h מ- 1200 מ"מ ועד 1400 מ"מ.

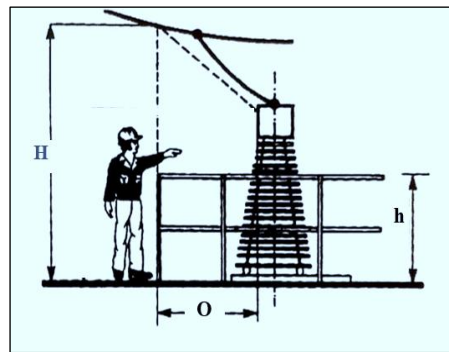

איור 5.2.6


5.2.5 מרחקים מבניינים

- (א) בהתבסס על הנאמר בנוהל חח"י " דרישות טכניות להעברת קווי מתח גבוה עיליים בשטחים שונים", ניתן להעביר מוליכים חשופים מעל מבנה הממוקם באזור תפעולי סגור בתנאים הבאים:
- (1) המבנה בעל קומת קרקע בלבד;
 - (2) בנוי מחומרים בלתי דליקים ולא משמש לאחסון חומרים דליקים;
 - (3) אם המבנה נמצא מתחת למוליכים חשופים, והגג שלו עשוי מחומרים מוליכים, יש להאריק את הגג בשתי נקודות לפחות, עם קשר גלווני ביניהן;
 - (4) ישמרו מרווחים הדרושים של התיל מהמבנה כמתואר באיור 5.2.7.

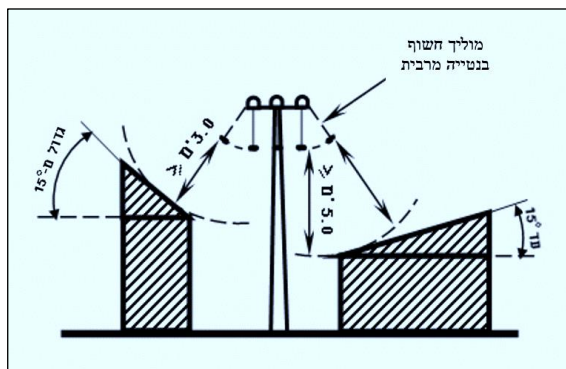


איור 5.2.7

- (ב) כשמוליכים חשופים מתקרבים למבנים, שממוקמים באתרי השמל תפעוליים סגורים, ישמרו המרווחים מזעריים מחלקים חשופים כדלקמן:
- (1) מקיר חיצוני ללא חלונות: המרווח N (ראה איור 5.2.8);
 - (2) מקיר חיצוני עם חלונות ללא כיסוי מגן חיצוני בעל תכונות זהות לאלה שהוגדרו למחיצות מגן בסעיף משנה 5.2.2 (2) - מרווח מזערי $B=N+1000$ mm (ראה איור 5.2.9);
 - (3) מקיר חיצוני עם חלונות שהותקן בהם כיסוי מגן חיצוני בעל תכונות זהות לאלה שהוגדרו למחיצות מגן בסעיף משנה 5.2.2 (2) - מרווח מזערי $B=N+80$ mm ;

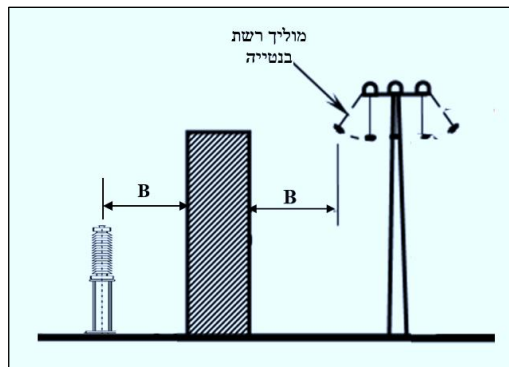

איור 5.2.8

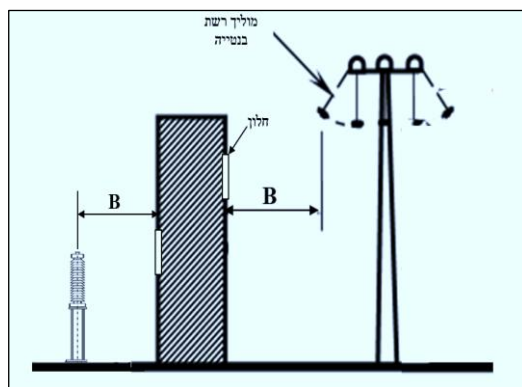


איור 5.2.9

- (ג) מרחקי בטיחות של רשת מתח גבוה עילית מתשתיות אחרות שעשויות להימצא באזור התפעולי הסגור מפורטים בהוראות של מנהל מינהל החשמל ברשות החשמל: "הנחיות להתקנת רשת חשמל עילית במתח גבוה, ה'תש"פ-2020".

5.2.6 גדרות, קירות היקפיים ודלתות כניסה לאזור תפעולי סגור במתקן שאינו מוזן מרשת של ח"ת

- (א) למניעת הגישה של אנשים לא מורשים לאזור תפעולי סגור יש להתקין גדרות או קירות היקפיים, גובה ובמבנה נאותים כדי להרתיע מטיפוס.
- (ב) במתקנים מסוימים אפשר שידרשו אמצעי זהירות נוספים על מנת למנוע גישה באמצעות חפירה מתחת לגדר.
- (ג) דלתות כניסה למתקנים חיצוניים יהיו מצוידות במנעולי אבטחה.
- (ד) גדרות וקירות היקפיים יסומנו בשלטי אזהרה כמפורט בפרק 6 במסמך זה.
- (ה) דרגת ההגנה נגד חדירה תהיה IP1X כפי שהוגדר בתקן ישראלי ת"י 60529.
- (ו) הגובה המזערי h של הגדר ההיקפית יהיה 1800 מ"מ. הרווח בין קרקע לתחתית הגדר יהיה קטן מ- 50 מ"מ; (ראה איור 5.2.10).
- (ז) באזור תפעולי סגור של המתקן עם ציוד בהתקנה חיצונית יישמרו מרווחים מינימליים בין הגדר ההיקפית לבין החלקים החשופים (ראה איור 5.2.10 כדלהלן):
 - (1) לגדר היקפית מקירות בנויים: $C=N+1000$ mm ;
 - (2) לגדר היקפית מרשת תיל: $C=N+1500$ mm ;

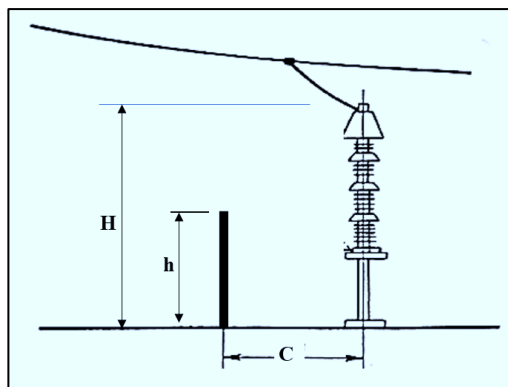

איור 5.2.10

5.3 מתקנים עם חלקים חיים חשופים בהתקנה פנימית

- (א) סידור מתקנים פנימיים גלויים יתחשב במרווחים המזעריים בין מופע למופע ובין מופע לאדמה כמפורט 3.2.1 בפרק 3;
- (ב) המבנה של המתקן ימנע גישה לאזורי סכנה עם אפשרות גישה למטרות תפעוליות ותחזוקתיות, תוך שמירה על מרווחי בטיחות ושימוש במחיצות ומכשולי מגן התקני מגן קבועים כמפורט בסעיף 5.2 לעיל.

5.4 התקנת שנאים ולוחות חשמל במתח גבוה במבנה (Indoor installation)


5.4.1 דרישות כלליות להתקנת לוחות חשמל מתועשים

- (א) לוחות מתח גבוה מתועשים אשר עברו בדיקת דגם, ייוצרו ויבדקו בהתאם לתקני IEC הקשורים לנושא.
- (ב) הלוח יהיה מותאם היטב ליעודו, סידורו יהיה בהיר והוא יהיה מתוכנן כך שהחלקים החיוניים יהיו נגישים לצרכי הקמה, תפעול ותחזוקה. יוכנו הסידורים והגישה אשר יאפשרו ההרכבה באתר. יילקחו בחשבון אפשרויות של הרחבות עתידיות.
- (ג) יעשו סידורים נאותים לחיבורים חיצוניים. מוליכים וכבלים יסודרו באופן שתקיים רמת בידוד מובטחת בין המוליכים ובין כל מוליך לבין גופים מתכתיים מוארקים.
- (ד) התקני בטחון המיועדים להפחתת לחץ פנימי בלוח כתוצאה מתקלה, יתכננו ויסודרו בהתחשב בסיכון אפשרי לעובדים, הטמון בהם. יש למנוע הצטברויות של ריכוזים מסוכנים של תוצרי התפרקות גז בחדרי מיתוג.
- (ה) הלוחות יותקנו בחדרי חשמל סגורים הניתנים לגישה לחשמלאים מורשים לעבודות במתח גבוה בלבד.
- (ו) מותקן הלוח במבנה תעשייתי (באולם ייצור) אפשר להתקינו על משטח מגודר שאינו סגור בתנאים הבאים:
- (1) הלוח הינו מדגם משוריין;
 - (2) המקום מוגן בפני פגיעות מכאניות, חדירת מים, קורוזיה או כל גורם אחר שעלול לפגוע בתקינות הלוח;
 - (3) הגישה נוחה וללא מכשולים;
 - (4) המשטח אופקי ללא שיפוע;
 - (5) הלוח יופרד משאר המבנה באמצעות מחיצות מתאימות.
- (ז) מותקן לוח במ"ג על משטח מוגבה כשהגישה אליו נעשית באמצעות מדרגות יינקטו, בנוסף לנאמר בסעיף משנה (ו') לעיל, האמצעים הבאים:
- (1) לאורך החזית התפעולית של הלוח במרחק של 1.0 מטר לפחות, יותקן מעקה או מחיצה מתאימה;
 - (2) גובה הגדר או המעקה יהיה לפחות 1.2 מ'.
- (ח) התקנת לוחות במתח גבוה במתקני חשמל ציבוריים בבניינים רבי קומות תבוצע בהתאם לתקנות חשמל "מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות".

(ב) קיימת בחזית התפעולית של לוח מ"ג דלת הנפתחת לכיוון המעבר הקדמי או האחורי, יותקן מעצור שיבטיח את נעילתה במצב פתוח, בזווית של לפחות 90 מעלות.

5.4.3 התקנת שנאים

- (א) השנאים יותקנו בתאים בודדים בנויים או בתאים בודדים המופרדים משאר הציוד ע"י מחיצות רשת או בתאים בודדים משוריינים.
- (ב) למרות האמור לעיל, אין צורך בהתקנת שנאי מבודד בשמן בתא בודד ובלבד שהוא מצויד בצד מ"ג במהדקי שקע-תקע מבודדים וכשהחלקים החיים בצד מ"ג מוגנים בפני נגיעה מקרית באמצעות מחיצות.
- (ג) דלת הכניסה לתא של שנאי תימצא ככל האפשר בצד המתח הנמוך של השנאי.
- (ד) מותקן בחדר סגור שנאי יצוק או שנאי מבודד בשמן בעל מבדדים או מהדקים חשופים והנקודה התחתית של המבדדים נמצאת בגובה נמוך מ-2.3 מ' מעל פני הרצפה, תותקן לפניו (מאחורי דלת הכניסה לחדר) מחיצה מרשת שתמנע גישה או נגיעה מקרית בחלקים החיים (ראה איור 5.4.4)

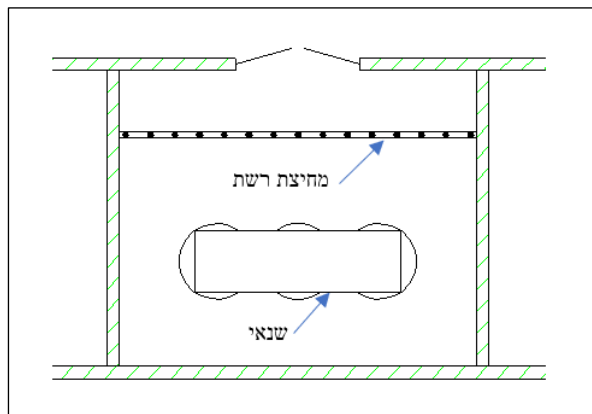


איור 5.4.4


- (ה) הרשת תהיה בעלת חרירים עד 25X25 מ"מ. על המחיצה יותקן שלט אזהרה האוסר את הכניסה מעבר למחיצה ללא הפסקת מתח.
- (ו) גובה הרשת בחדר שבו מותקן שנאי יצוק יהיה 1.5 מטר לפחות עבור שנאים מבודדים בשמן. מותר שהרשת תגן על החלקים החיים בלבד, כשהיא בעלת רוחב של 0.5 מטר לכל אורכה ומותקנת בגובה של 1.5 מטר מעל פני הרצפה.
- (ז) מותקנים על השנאי מכשירים שדורשים מעקב תקופתי, יותקן השנאי כך שניתן יהיה לקרוא את הנתונים מעל מכשירים אלה ללא פתיחת המחיצה, האמורה לעיל.
- (ח) השנאים יהיו מחוזקים היטב למסד שעליהם הם ניצבים כך שתימנע הזזתם בשל רעידות בעת פעולתם.
- (ט) על הדלת החיצונית של חדר השנאי ובמידת הצורך על מחיצת המגן, יותקן שלט זיהוי המאפיין את השנאי ביחס לשנאים אחרים הנמצאים בתוך המתקן.

5.4.4 מרווחים ומעברים סביב השנאים

- (א) בהתקנת שנאי בתא יש להבטיח מרחקים מינימליים בטיחותיים כמפורט בטבלה 5.4.2 ובאיורים 5.4.5, 5.4.6.

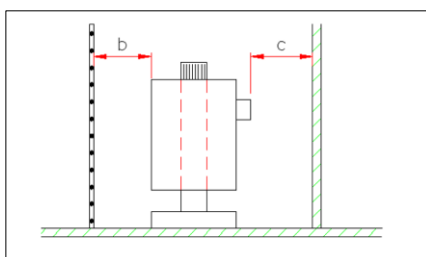

איור 5.4.6

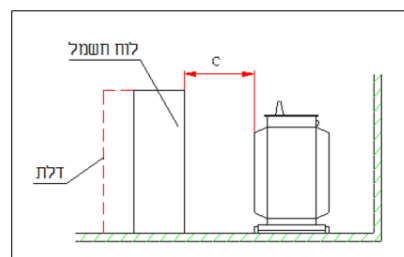

איור 5.4.5

מתח הרשת (ק"ו)					ת א ו ר	סימול
33	22	12.6	7.2	3.6		
325	215	130	90	65	בין מבדדים חשופים לבין הקיר או חלק מוארק כלשהו	a
600	600	600	600	600	בין המבדדים לבין מחיצת רשת	b
600	600	600	600	600	בין הצלע המקבילה למבדדים לבין הקיר או המחיצה שממול	c
400	400	300	-	-	בין חלק חי במ"ג לבין מוליך במ"נ המותקן בצינור PVC או אבזר במ"נ אחר בעל עטיפה בלתי מוארכת	d

5.4.2 שבלה


(ב) מותקן בחדר מ"ג שנאי טבול בשמן ללא מבדדים גלויים, מותר להתקינו ביחד עם לוחות חשמל ללא מחיצות ביניהם. במקרה זה, יש לשמור על מרווחים מזעריים (ראה איור 5.4.7) הבאים:

(1) $a =$ מרווח בין השנאי עד לדלת פתוחה של לוח מ"ג או מ"נ: 600 מ"מ


(2) $b =$ כנ"ל אך עם דלת סגורה: 1000 מ"מ.

(3) $c =$ מרווח בין שנאי לבין הצד האחורי של לוח מ"ג או מ"נ: 800 מ"מ.

(4) משמש המרווח c למעבר ואורך הלוח עולה על 3000 מ"מ, אזי יהיה c שווה ל 1000 מ"מ.

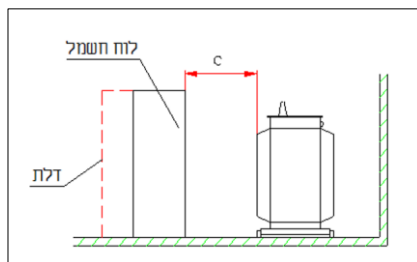

ב. מרווחים מהצד האחורי של הלוח

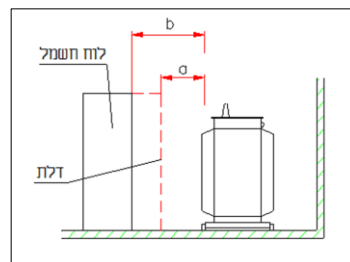

א. מרווחים מחזית הלוח

5.4.7 איור

5.5 חדרי חשמל

5.5.1 כללי

- (א) מותקן חדר חשמל במ"ג במתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות, הוא יעמוד בדרישות תקנות החשמל "מתקן חשמל ציבורי בבניין רב קומות".
- (ב) הקירות, הרצפה והתקרה יהיו עשויים מחומר בלתי דליק, עמידים באש למשך 120 דקות והדלתות למשך 30 דקות לפחות, בהתאם למוגדר בת"י 755.
- (ג) הקירות יהיו חלקים למניעת הצטברות אבק על פניהם.
- (ד) הרצפה תהיה מפולסת ללא שקעים או חספוסים המאפשרים הצטברות של לכלוך, ללא שיפועים, מדרגות או מכשולים אחרים שעלולים לגרום למעידה.
- (ה) בכניסה למבנה שבו נמצא חדר החשמל במ"ג או בכניסה לחדר או בכל מקום שיידרש ע"י הרשויות לכיבוי אש, יותקן לחצן חירום שינתק את המפסק הראשי במ"ג של המתקן.
- (ו) בחדר החשמל יותקן לפחות בית תקע אחד המיועד לצרכי שירות.
- (ז) גובהו של חדר חשמל יהיה 2 מ' לפחות; מעבר שרות ותחזוקה יהיה בגובה של 1.8 מטרים לפחות.
- (ח) הדלת שלו תיסגר אוטומטית כך שפתיחתה מבחון תחייב שימוש במפתח ואילו פתיחתה מבפנים תהיה חופשית.

5.5.2 דרכים ופתחי מילוט

- (א) מותקנים בחדר חשמל לוחות מ"ג או שנאים, הם ימוקמו כך שיישאר מסלול מילוט פנוי לאורך המעברים, ללא מכשולים, עד לדלת היציאה הקרובה ביותר של החדר, כשאורכו של המסלול אינו עולה על 40 מ'.
- (ב) במרתף כבלים הפתוח לגישת ולמעבר בני אדם שאורכו עולה על 10 מ', יותקן פתח מילוט בנוסף לדלת או לפתח הכניסה הראשיים.
- (ג) דלת מילוט תהיה בעלת מידות מזעריות של 0.6X1.9 מ' ותאפשר מעבר חופשי של בני אדם ללא מכשולים.
- (ד) מותקן בחדר החשמל פתח מילוט נוסף המיועד למילוט בלבד, הוא יהיה בעל מידות מזעריות של 0.6X0.6 מ'.
- (ה) מותקנים בחדר החשמל דלת או פתח מילוט בגובה העולה על 0.5 מ' מעל פני הרצפה, יותקנו אמצעי גישה אליהם קבועים כגון מדרגות או סולמות.
- (ו) המעבר או פתח המילוט יפנו כלפי חוץ לכיוון המקום שבו ניתן להימלט בשעת הצורך בצורה קלה ובטוחה.
- (ז) דלתות כניסה או מעבר בחדר החשמל וכן פתחי המילוט ייפתחו מבפנים כלפי חוץ ע"י דחיפה ללא כלים או מפתחות ובכל מצב של נעילה.
- (ח) דלת או מכסה של פתח המילוט יהיו עשויים מחומר עמיד בפני אש, למשך שעה וחצי לפחות על הצד החיצוני של הדלת או המכסה של פתח המילוט יותקן שלט אזהרה ברור ובר-קיימא.
- (י) משטחי גישה לדלתות או לפתחים שפונים מחדר חשמל במ"ג או מתא של שנאי כלפי חוץ, יאובטחו בפני חניית רכב או אחסון חפצים שעלולים למנוע את פתיחתם. לשם כך יותקנו עמודונים או אבני סימון או אמצעים אחרים אשר ישאירו את הגישה אליהם פנויה לחלוטין מול הדלתות במרחק של 1 מ' לפחות.

5.5.3 חלונות

- (א) מותקנים חלונות בחדר חשמל, הם יהיו בנויים כך שתימנע חדירה של מי גשם, אבק, של בעלי חיים או של אנשים בלתי מורשים.
- (ב) החלונות יהיו מסוג בלתי שביר או מגובים ברשת צפופה ויותקנו בגובה של 2 מ' לפחות מעל מפלס הגישה החיצון.

5.5.4 אורור

- (א) מותקן בחדר החשמל במ"ג ציוד הפולט חום כגון לוחות חשמל בעלי זרמים גבוהים וכו', יש להתקין מערכת אורור שתבטיח שטמפרטורת הסביבה אינה עולה על הטמפרטורה המותרת לפי נתוני יצרן הציוד.
- (ב) מותקן שנאי בודד בחדר החשמל או ביחד עם ציוד אחר, יותקנו אמצעי אורור שיבטיחו כי הפרש הטמפרטורה בין האוויר הנכנס לבין האוויר היוצא לא יעלה על 15 מעלות צלסיוס כשהשנאי(ים) ושאר הציוד הפולט חום מעומסים בעומס המרבי המתוכנן.
- (ג) מותקנת מערכת אורור בחדר שבו נמצאים שנאים, היא תוזן ממעגל הזנה בלעדי לה.
- (ד) מומלץ להתקין מערכת התראה שתפעל עם הפסקת האורור.
- (ה) פתחי האורור יהיו מותקנים כך שתימנע חדירת מי גשם, חדירת גופים זרים והצפות.
- (ו) אין לקרר חדר חשמל במ"ג או תא שנאים באמצעות מערכת אורור או מיזוג אוויר משותפת לחדרים אחרים במבנה, זולת אם ננקטו כל האמצעים הדרושים שימנעו התפשטות העשן במקרה של התפרצות דליקה בחדרי החשמל האמורים, או חדירת לחות לחדר החשמל.

5.5.5 התקנת צנרת מעבר של גזים או נוזלים בחדר חשמל במ"ג

- (א) אין להתקין צינורות מעבר של גזים או נוזלים בחדר חשמל.
- (ב) למרות האמור לעיל בסעיף משנה (א) במקרים חריגים במתקנים שאינם מתקנים ציבוריים ברבי קומות, מותר להתקין צינורות כנ"ל, ובלבד שהם יהיו שלמים לכל אורכם ולא יותקנו מעל לוחות חשמל או שנאים.

5.5.6 התקנת סוללות מצברים

-
- (א) אין להתקין בחדר חשמל במ"ג סוללות מצברים הפולטים גזים רעילים, קורוזיביים או נפיצים. מצברים אלה יותקנו בחדרים נפרדים המיועדים לכך, כשהם מוגנים ומצוידים בהתאם לדרישות תקנות החשמל או תקנות אחרות מוכרות.
- (ב) למרות האמור לעיל, מותר להתקין בחדר מ"ג סוללת מצברים בעלת מתח נומינלי של עד 48 VDC, המזינה את מערכת הפיקוד של לוח מ"ג ראשי בלבד.
- (ג) חדר בו מותקנים מצברים יאוורר בשיטת אוורור מאולץ. הרצפה ומסד המצברים וכן מערכת האוורור יהיו עמידים בפני השפעת האלקטרוליט. בחדר יותקן שלט "אסור לעשן".

5.6 רשת עילית במתח גבוה באזור הנגיש לעוברי אורח

הקמת רשת עילית באזורים שאינם אזורים תפעוליים סגורים תיעשה בהתאם ל"הנחיות להתקנת רשת חשמל עילית במתח גבוה, ה'תש"פ-2020" של מנהל ענייני החשמל ברשות החשמל.

פרק שישי: אמצעי בטיחות

הוכן על ידי: מהנדס חיים קראוסהר, מהנדס בוריס שוורץ

6.1 כללי

- (א) יישום אמצעי בטיחות ושמירה על כללי בטיחות הם תנאי חשוב ביותר בתכנון, ביצוע ותפעול של מתקני מתח גבוה למניעת סיכונים לחיי אדם.
- (ב) מתקני מתח גבוה יותקנו באופן אשר יאפשר לאנשי תפעול ותחזוקה לנוע ולבצע פעולות נדרשות בהתאם לחובותיהם והרשאותיהם בכל נקודה במתקן.
- (ג) מחזיק או אחראי במקום העבודה המוזן ממתקן מתח גבוה חייב להעריך את רמת הסיכונים הקיימת במקום ולקבוע את הרכב צוות העובדים לביצוע עבודות תפעול ואחזקה, הכשרתם והדרכתם בהתאם לנדרש בתקנות ארגון הפיקוח על העבודה (מסירת מידע והדרכת עובדים), תשנ"ט-1999.
- (ד) עבודות תפעול ואחזקה בקרבת מיתקן חי או במתקן חי, תבוצענה על פי דרישות המוגדרות בתקנות החשמל (עבודה במתקן חי או בקרבתו), התשס"ט-2008.
- (ה) עבודות תפעול ואחזקה במתקן משוחרר ממתח תבוצענה על פי דרישות תקנה 8 בתקנות בטיחות בעבודה (חשמל), התש"ן 1990.

6.2 הגנה בפני מגע ישיר

- (א) מתקנים יורכבו וייבנו באופן שימנע מגע מקרי ובלתי רצוני בחלקים חיים וקרבה בלתי מכוונת לחלקים שכאלו כמפורט בפרק 5 במסמך זה.
- (ב) שיטות הגנה מקובלים בפני מגע ישיר הן:
- (1) הגנה באמצעות תיחום במעטפת סגורה;
 - (2) הגנה באמצעות מחסום למניעת מגע;
 - (3) הגנה באמצעות מכשול למניעת גישה;
 - (4) הרחקה מהישג יד.
- (ג) יסופק מיגון לחלקים חיים, לחלקים עם בידוד פונקציונלי בלבד ולחלקים העלולים לשאת פוטנציאל מסוכן. דוגמאות לחלקים מסוג זה:
- (1) חלקים חיים חשופים;
 - (2) חלקי מתקן שבהם הוסרו מחיצות הגנה מתכתיות מוארקות או שהוסרה שכבת סיכוך מחומר מוליך של הכבלים;
 - (3) כבלים ואביזרים ללא סיכוך מחומר מוליך שחובר להארקה;
 - (4) מהדקים או סיכוך מחומר מוליך של כבלים, אם הם עלולים לשאת מתח מסוכן;
 - (5) כל גוף של ציוד כולל מבודדים וציוד המבודד בשרף אפוקסי יצוק, אם מתח מגע מסוכן עלול להופיע על פניו;
 - (6) מסגרות או מעטפת של קבלים, ממירים, שנאים, היכולים להיות תחת מתח מגע מסוכן בתפעולם השיגרת.
- (ד) אמצעי מיגון בפני מגע ישיר ייקבעו בהתחשב באופי המתקן ובעובדת הימצאותם או אי-הימצאותם באזור תפעולי סגור.
- (ה) חסימת גישה וקרבה למתח מסוכן יכולה להתבצע באמצעות קירות בנויים, דלתות או רשתות צפופות בעלות גובה מינימלי של 1800 מ"מ, שימנעו גישה של אברי גוף לאזור מסוכן בקרבת חלקים חיים.

- (i) מכשולים יכולים להיות בצורת מכסים, שרשראות, סורגים, חבלים או דלתות, קירות ורשתות הנמוכים מגובה 1800 מ"מ אשר לא יכולים להיחשב כמחסום אך ימנעו גישה לאזור המסוכן.
- (f) אמצעי ההגנה במתקנים ייקבעו בהתחשב בתפעול שגרתי של המתקן ללא ניתוק ממתח תוך ביצוע פעולות כגון:
- (1) בקרה של מצב מפסק זרם או מנתק;
 - (2) החלפת נתיך או נורה;
 - (3) כיוול וכוונון של ערכים שונים במערכת או בציוד;
 - (4) בצוע איפוס (reset) של ממסר או אמצעי אחר;
 - (5) הארקה לצורך בצוע עבודות בחלק מהמתקן;
 - (6) קריאה של טמפרטורה או גובה שמן בשנאי.
- (ח) במתקנים בהם יש צורך לפתוח דלתות או מכסים לצורך תפעול או תחזוקה, נדרש לעתים להתקין סורג מבודד כאמצעי אזהרה.
- (ט) הרחקה מהישג יד תתאפשר על ידי מיקום חלקים חיים מחוץ למשטח נגיש לאנשים בעמידה רגילה, בתנועה או בהושטת יד בכל כיוון שהוא ובכל תנוחה.
- (י) אמצעי מיגון נגד מגע ישיר כדוגמת מעטפת, מכסים, קירות, מכשולים וכו' צריכים להיות מותקנים בצורה קשיחה ויציבה מבחינה מכנית, ובטוחים לשימוש באופן שלא יהוו סיכון לבני אדם הנמצאים במקום.
- (יא) דלתות של חדרי מיתוג או דלתות לנישות בנויות המשמשות כמעטפת לציוד באזור תפעולי סגור, יתוכננו ויבוצעו באופן שיאפשר את פתיחתן בכלים או במפתחות ייעודיים בלבד. באזורים מחוץ לאזור תפעולי וסגור, שאינם מוגבלים לגישת אנשי תפעול בלבד, יצוידו דלתות אלו במנעולים.
- (יב) אמצעי מיגון בצורת מכשולים או מחיצות הניתנים לפתיחה או להזזה, יותקנו באופן המאפשר שמירה על המרווחי בטיחות נדרשים. אמצעים אלו יהיו מחומרים מבדדים.
- (יג) בחדרים וחללים הנגישים לציבור, אמצעי מיגון לא יאפשרו את הסרתם בקלות עם כלי עבודה רגילים.

6.3 אמצעי הגנה בתוך מתחם תפעולי סגור

- (א) אמצעי הגנה בפני מגע ישיר במתחם תפעולי סגור הם:
- (3) מעטפת ציוד סגורה;
 - (4) מחסום למניעת מגע;
 - (5) מכשול למניעת גישה או להרחקה מהישג יד.
- (ב) כאשר משתמשים במעטפת סגורה כאמצעי הגנה בפני מגע ישיר, דרגת ההגנה המינימלית תהיה IP2XC.
- (ג) סופיות כבלים המותקנים בכניסה או ביציאה של לוחות מתח גבוה משוריינים, כאשר הם נמצאים מחוץ ללוח בגובה של עד 2300 מ"מ מהרצפה, ימוגנו באמצעות מחיצות עשויות מפח או מחומר מבדד להגנה בפני פגיעה בבני אדם במקרה של התפוצצות.
- (ד) מידע נוסף על הגנה בפני מגע ישיר באמצעות הקמת מכשול או התקנת הציוד במרחק מהישג יד מופיע בפרק 5 של מסמך זה.

6.4 הגנה על אנשים בפני מגע בלתי ישיר

אמצעי הגנה על חיי אדם בפני מגע בלתי ישיר נדונו בפרק 8 של מסמך זה.

6.5 אמצעי מיגון על העובדים במתקן


- הדיון באמצעי מיגון על העובדים במתקן חשמלי במתח גבוה, המובאת להלן מתייחסת לשלושה תחומי עבודה כפי שהוגדרו בתקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), תשע"ד-2014 ובתקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990:
- (1) עבודה במתקן חי;
 - (2) עבודה בקרבה למיתקן חי;

(3) עבודה במיתקן משוחרר ממתח.

עבודה במיתקן חי

6.5.1

- (א) תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), תשע"ד-2014 מגדירות את תחום העבודה במיתקן חי כתחום המקיף חלקים חיים ברדיוס D_L מסביב לחלק חי כמתואר באיור 6.5.1 ובטבלה 6.5.1 להלן.
- (ב) העבודה במיתקן חי חייבת לעמוד בדרישות התקנות הנ"ל והיא מותרת רק במקרים שבהם הפסקה באספקת החשמל עלולה לגרום ל:
- (1) סכנה לחיי אדם או לבריאותו;
 - (2) שיבוש בתהליכי ייצור המחייבים אספקת חשמל רציפה;
 - (3) שיבוש בקיום שירותים לציבור;
 - (4) שיבוש באספקת חשמל ממערכת החשמל של בעל רישיון ספק שירות חיוני כמשמעותו בחוק משק החשמל, התשנ"ו-1996.

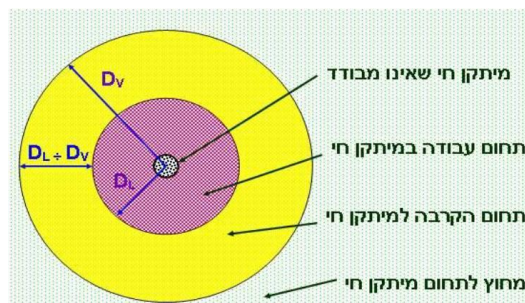

איור 6.5.1


D_L רדיוס (בסנטימטרים)	מתח נומינלי U_n (kV)
22	3.3
23	6.6
26	12.6
41	22
56	33

טבלה 6.5.1 : תחום העבודה במיתקן חי לפי המתח הנומינלי של המתקן

עבודה בקרבת מיתקן חי

6.5.2

- (א) תקנות החשמל (עבודה במיתקן חי או בקרבתו), תשע"ד-2014 מגדירות את תחום העבודה בקרבה למיתקן חי כתחום שמעבר לרדיוס D_L ועד קצה רדיוס D_V לפי איור 6.5.2 וטבלה 6.5.2.

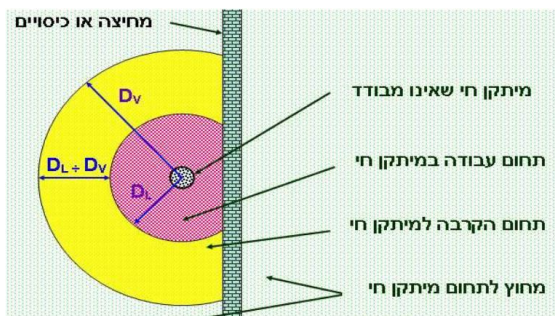


איור 6.5.2

מתח נומינלי U_n (kV)	תחום הקרבה למיתקן חי (cm)
3.3	122-22
6.6	123-23
12.6	126-26
22	141-41
33	156-56

טבלה 6.5.2: תחום העבודה בקרבה למיתקן חי לפי המתח הנומינלי של המיתקן

- (ב) העבודה בקרבה למיתקן חי חייבת לעמוד בדרישות התקנות הנ"ל והיא מותרת רק לאחר שנגקטו אמצעי הבטיחות הנדרשים לפי תנאי המקום, כדי למנוע הלם חשמלי או פגיעת קשת חשמלית, והמבטיחים שלא תהיה חזירה לתחום העבודה במיתקן חי כמפורט להלן:
- (1) התקנת מחיצות, יריעות או כיסויים מבודדים או, בהעדר אפשרות להתקינם – ביצוע העבודה בפיקוח צמוד של חשמלאי האחראי על העבודה, שישגיח על כך שבשום שלב של העבודה לא יחדור כל חלק מגופו של עובד או כלי עבודה שבידו לתחום המיתקן החי;
 - (2) מחיצות, יריעות, כיסויים ואמצעי בטיחות אחרים יותקנו באופן שאינו מאפשר את תזוזתם באקראי;
 - (3) תיחום סביבת העבודה לשם אזהרת הציבור והרחקתו, באמצעות סרטי אזהרה, שלטי אזהרה או אמצעים אחרים המתאימים למקום העבודה ונסיבותיה;
 - (4) ביצוע העבודה באור יום או בתאורה מלאכותית בעוצמה המאפשרת ראייה ברורה ונוחה של חלקי המיתקן, לרבות זיהוי צבעים;
 - (5) שימוש בציוד מגן אישי המתאים לאותה עבודה.
- (ג) מותקנים מחיצה, יריעה או כיסוי במרחק שווה או עולה על המפורט בטבלה 6.5.3 שלהלן מחלק של מיתקן חי, מותר להתקרב עד למגע במחיצה, היריעה או הכיסוי, מהצד שבו לא נמצא מיתקן החי; תחום העבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי לעניין זה מצוין באיור 6.5.2;
- (ד) אם המחיצה, היריעה או הכיסוי מותקנים במרחק הקטן ממיתקן חי כמפורט בטבלה 6.5.3 או שאין אפשרות לדעת מה המרחק, יש להתייחס לעבודה מאחוריהם כאל עבודה בקרבת מיתקן חי; תחום העבודה במיתקן חי או בקרבת מיתקן חי ביחס לאמור מצוין באיור 6.5.3.

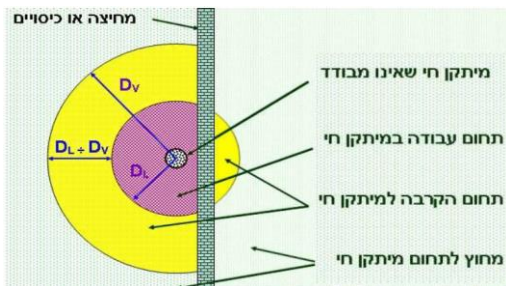

איור 6.5.3

מתח נומינלי U_n (kV)	מרחק בין חלק חי חשוף לבין המחיצה (cm)
3.3	2
6.6	3
12.6	6
22	11
33	16

טבלה 6.5.3: מרחק בין חלק של מיתקן חי לא מבודד לבין המחיצה לפי המתח הנומינלי של המיתקן

עבודה במתקן או בחלק ממנו, המשוחרר ממתח

- (א) אמצעים המשמשים למניעת ההתקרבות לחלקים חיים של המתקן במהלך ביצוע עבודות בחלקים המשוחררים ממתח יכול שיהיו:
- (1) מחסומים כדוגמת קירות כמפורט בפרק 5 של מסמך זה;
 - (2) בהעדר קירות או מחסומים הגנתיים אחרים, ההפרדה בין הציודים תבוצע במרווחים המונעים קרבה מסוכנת לחלקים חיים;
 - (3) אם לא ניתן לשמור על המרווחים הנחוצים, יש לכסות את החלקים החיים הסמוכים לאזור העבודה במחיצות מבודדת באופן אשר ימנע מגע מקרי בין אברי גוף, כלי עבודה, ציוד וחומרים כמפורט בסעיף משנה 6.4.2 לעיל.
- (ב) העבודה במתקן או בחלק ממנו המשוחרר ממתח, חייבת לעמוד בדרישות תקנות הבטיחות בעבודה (חשמל), תש"ן-1990 כמפורט להלן:
- (1) פעולות מתוכננות של ניתוק מיתקן חשמלי, בדיקת העדר מתח, התקנת מקצרים וחיבורו מחדש למתח חייבות להיעשות לפי הוראה בכתב מאת חשמלאי בעל רשיון מתאים;
 - (2) החלק של המיתקן החשמלי שבו אמורה להתבצע העבודה יופסק וינותק ממקור המתח באופן גלוי לעין ויובטח בידי חשמלאי על ידי התקן נעילה אמין ושלט אזהרה מתאים;
 - (3) החשמלאי יבחן העדר מתח באמצעות בוחן מתח מתאים; נוכח החשמלאי בהעדר מתח, יקצר את כל מוליכי המופעים להארקה;
 - (4) רק לאחר השלמת כל הפעולות האמורות יורשה האחראי לביצוע העבודה להתחיל בביצועה;
 - (5) העבודות במיתקן חשמלי למתח גבוה יבוצעו בהשגחתו של חשמלאי בעל רשיון מתאים;
 - (6) חיבור מחדש של מתח למיתקן חשמלי יבוצע בידי חשמלאי ורק לאחר קבלת הודעה, בכתב, מהאחראי על ביצוע העבודה, שכל העובדים עזבו את מקום העבודה, רוכזו במקום מוסכם או שוחררו ושאפשר לחבר מתח.

אמצעים לניתוק הציוד במתקן או ניתוק המתקן בשלמותו ממתח

- (א) במתקן יותקן ציוד לניתוק מקור המתח במתקן בשלמותו או בחלקים ממנו, בהתאם לדרישות התפעול של בעל המתקן ומפעילו.
- (ב) ניתוק ממקור המתח יבוצע באמצעות מנתקים או מפסקי זרם, או על ידי ניתוק חלקים מהמתקן באמצעים אחרים כגון הסרת לולאות כבלי גישור או פסי צבירה מגשרים.
- (ג) במתקנים או בחלקי המתקן שניתן לחברם למתח ממקורות שונים יותקנו אמצעים לניתוקם מכל אחד מהמקורות בנפרד.
- עיקרון זה חל גם על סלילי איתור זליגה לאדמה ונגדים. הגנה מפני מתח יתר תישמר בכל מצב מחוברת ומופעלת.
- (ד) במקרים בהם ציוד עלול להיות טעון במתח כלשהו לאחר ניתוקו, כדוגמת קבלים, יסופקו אמצעים לפריקת המתח מהציוד.



התקנים למניעת חיבור חוזר של הציוד המנותק ממתח

- (א) מפסקים ומנתקים יצוידו באמצעים המבטיחים שבמצב "מופסק" מנוטרל הכוח המפעיל את מנגנון החיבור של מפסק והמנתק (לחץ אוויר, קפיץ, אנרגיה חשמלית).
- (ב) אם ניתוק המתח הוא באמצעות ציוד כגון נתיכים או מפסקים הניתנים לשליפה, כאשר הם מוחלפים על ידי מכסים או פנלים מתאימים, ניתן יהיה להסירם אך ורק בעזרת כלים מותאמים;
- (ג) מתגים בתפעול ידני יאפשרו את השימוש באביזרי נעילה מכאניים על מנת למנוע חיבורם בלתי מתוכנן מחדש.


התקנים לאבחון העדר מתח לאחר ניתוק מקור המתח

- (א) המתקן יצויד בהתקנים לאבחון העדר מתח לאחר פעולת ניתוק בהתאם לדרישות התפעוליות. תצורת התצוגה תתואם בין מתכנן המתקן לבין בעליו. כל ההתקנים יאפשרו אבחון העדר מתח בכל חלקי המתקן למניעת סיכונים לעובדים המבצעים עבודות תפעול ואחזקה במתקן.

- (ב) למטרות האבחון של העדר מתח ניתן להשתמש בציוד קבוע המהווה חלק מלוחות חשמל או בציוד נייד. באיור 6.5.4 ובאיור 6.5.5 מוצגים בהתאמה דוגמאות של בוחני מתח במנתק ובחיבור "שקע-תקע" של כבל;
- (ג) בוחני מתח גבוה ניידים אינם מכשירי מדידה אוניברסליים לרמות מתח גבוה שונות. כל בוחן מתח בנוי בהתאמה לערך יחיד של מתח גבוה. לפני השימוש בבוחן מתח נייד נתון יש לוודא שהוא מתאים למתח שלגביו עומדים לבצע את הבדיקה.

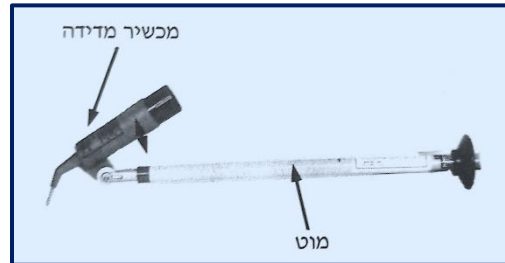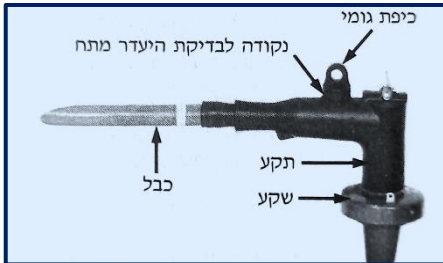

איור 6.5.4: בוחן נייד של מתח בחיבור "שקע-תקע" של כבל

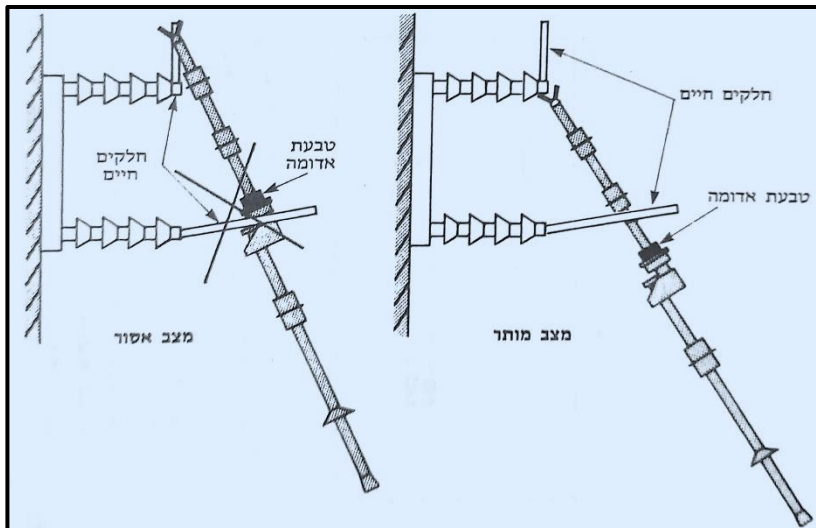


איור 6.5.5: בוחן נייד של מתח בחלקים חשופים

6.5.7 התקנים להארקה ומקצרים

- (א) כל חלק ממתקן שיכול להיות מנותק ומבודד מהמערכת, יותקן ויבנה בצורה שתאפשר חיבור הארקה ומקצרים;
- (ב) מבנה ציוד המיתוג וציוד אחר (למשל שנאים או קבלים) יאפשר חיבור של מקצרים באופן ידני לנקודת ההארקה בהתאם לכללי העבודה במתקן המנותק ממתח (ראה דוגמה של התקנת מקצרים ברשת עילית באיורים 6.5.6, 6.5.7).
- (ג) בציוד שמבנהו אינו מתאים ליישום האמור בסעיף משנה (ב) לעיל, לדוגמה שנאים או מכונות חשמליות עם קצוות אטומים, כבלים מעוגנים (flange-mounted cable sealing ends) או עם תיבות חיבור כבלים סגורות, הארקה וקיצור יבוצעו על ידי שימוש בהארקה ומקצרים בציוד המיתוג הנלווה, הן בצד הראשי והן בצד המשני.



איור 6.5.7

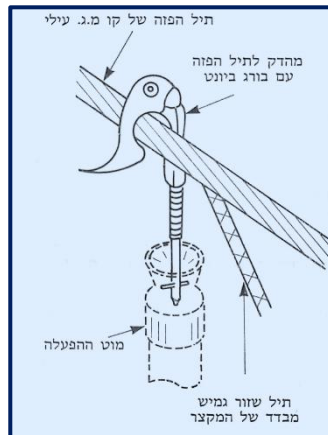

איור 6.5.6

- (ד) בהתאם למאפייני המתקן המתואמים עם בעליו, יכול שבמתקן יותקן ציוד מיתוג המשובל עם מנתק הארקה, המאפשר קיצור הציוד במצב מופסק.
- (ה) כאשר הארקה וקיצור יבוצעו על ידי מתגים המופעלים מרחוק, מצב מנתק הארקה ישודר לנקודת השליטה מרחוק.

6.5.8 ציוד מגן אישי

- (א) במהלך ביצוע פעולות מיתוג, בחינת היעדר מתח, התקנה והסרת מקצרים, העובדים צריכים להשתמש בציוד מגן אישי כדלהלן:
- (1) כפפות מגן מבודדות CLASS 1 לפחות (ראה איור 6.5.8 וטבלה 6.5.4);
 - (2) קסדת מגן, מגן פנים (ראה איור 6.5.9) או משקפי מגן;
 - (3) גופייה, חולצת עבודה עם שרוול ארוך ומכנסי עבודה ארוכים מכותנה;
 - (4) נעלי עבודה מתאימות.

- (ב) למרות האמור בסעיף (א) לעיל אין חובה להשתמש במגן פנים ובכפפות מגן מבודדות בתחנות טרנספורמציה פנימיות עם ציוד מבודד בגז SF6 בזמן ביצוע פעולות מיתוג ובחינת היעדר מתח;



איור 6.5.9: קסדת מגן עם מגן פנים

איור 6.5.8: כפפות מגן מבודדות

עמידות במתח בדיקה DC (kV)	עמידות במתח בדיקה AC (kV)	מתח מקסימלי לשימוש בכפפות (kV) DC	מתח מקסימלי לשימוש בכפפות (kV) AC	הגדרת רמת ההבדדה (Class)
40	10	11.25	7.5	Class 1
50	20	25.5	17	Class 2
60	30	39.75	26.5	Class 3
70	40	54	36	Class 4

טבלה 6.5.4: מאפיינים של כפפות מבודדות בהתאמה לתקינה בינלאומית

- (ג) אם ציוד המיגון האישי מאוחסן במתקן עצמו, יש לדאוג למטרה זו למקום מוגן בפני לחות, לכלוך ונזק אחר, כך שתמיד ימצא תמיד במצב שמיש וזמין לצוות המתפעל.

אחסון ציוד בטיחות בחדר החשמל

6.5.9

(א) בחדר החשמל של המתקן יימצא ציוד בטיחות כדלהלן:

- (1) כפפות מגן מבודדות, קסדת מגן, מגן פנים או משקפי מגן, כמפורט בסעיף משנה 6.5.8 לעיל;
- (2) משאבת ניפוח לבדיקת שלמות הכפפות;
- (3) בוחן העדר מתח;
- (4) מוט הצלה;
- (5) מקצרים;
- (6) מנעולים לנעילת מפסקים ומנתקים;
- (7) ידיות הפעלה נשלפות להפעלת מפסקים ומנתקים המותקנים בחדר החשמל;
- (8) סרטי סימון ושלטי אזהרה לסימון אזור העבודה;
- (9) שטיח מבדד.

(ב) ציוד הבטיחות ייבדק תקופתית בהתאם לתקנים הרלבנטיים ולפי הוראות היצרן.

הגנה בפני קשת חשמלית

6.5.10

(א) יישום אמצעי הגנה בפני קשת חשמלית שעלולה להיווצר כתוצאה מטעויות באופן הביצוע של פעולות מיתוג:

- (1) התקנת מפסקי זרם (circuit breaker) ומנתקי עומס (switch disconnectors) במקום מנתקים ללא עומס (isolators);
 - (2) שימוש בשולבים (interlocks);
 - (3) נעילות באמצעות מפתחות שאינם ניתנים להחלפה.
- (ב) התקנת כיסויים או מעטפות ומחסומים מלאים במקום כיסויים מחוררים או גדר רשת.
- (ג) בחירת ציוד שנבדק בעמידות בפני פריצה פנימית של קשת חשמלית (לדוגמה, ציוד העומד בדרישות התקנים IEC 62271-200 או IEC 62271-203) במקום ציוד מסוג פתוח (open type).
- (ד) יישום אמצעים לפינוי תוצרים מפריצת קשת חשמלית הרחק מצוות התפעול.
- (ה) שימוש בציוד עם הגבלת זרם קצר.
- (ו) יישום אמצעים להשגת זמן שימוט (tripping time) קצר מאוד, כגון: ממסרים מידיים (instantaneous relays) או על ידי התקנים הרגישים ללחץ, אור או לחום.
- (ז) תפעול המתקן מרחוק.
- (ח) שימוש בציוד מיתוג עם מנגנון למניעת חיבור של ציוד לאחר איתור תקלה פנימית, תוך פריקת לחץ כתוצאה מפריצת קשת ומתן התראה חיצונית מתאימה.

6.6 הגנה בפני פגיעה ישירה של ברק

- (א) מתכנן המתקן יבחר את שיטת ההגנה בפני פגיעה ישירה של ברק ויקבע את מאפייניה הטכניים של הציוד הנדרש ליישום השיטה שנבחרה, בהתאם לרמת האמינות לפי יעוד המתקן ודרישות בעליו.
- (ב) כליאי ברק (Lightning rods) ותילי מגן ברק (Shield wires) יהיו מוארקים;
- (ג) אין צורך לצייד מבנה פלדה במוליך הארקה נפרד כאשר הוא מספק בעצמו נתיב מתאים לזרם הברק.

6.7 הגנה בפני אש

6.7.1 כללי

- (א) המתקן יתאים לדרישות נציבות הכבאות והצלה ארצית.
- (ב) המתקן יצויד באמצעי הגנה למניעת נזקים משריפה בציוד חשמלי, בהתאם לשתי קטגוריות כדלהלן:
- (1) אמצעים למניעת התפשטות השריפה:

- מרווח הפרדה ממקור האש;
- מאצירה לנוזלים;
- מחסום אש (למשל, קירות אש עם עמידות בפני אש לפחות 60 דקות);
- מערכת כיבוי אש;

(2) אמצעי הגנה בפני מקור האש:

- הגנה חשמלית;
- הגנה תרמית;
- הגנת לחץ;
- שימוש בחומרים לא דליקים.


- (ג) בעל המתקן יודא כי במקרה של שריפה, ניתן להשתמש בנתיבי הבריחה ויציאות החירום.
- (ד) המתקן יצויד בצויד כיבוי אש בהתאם לדרישות של הרשויות המוסמכות ושל הבעלים והמפעיל של המתקן.
- (ה) המתקן יצויד בהתקנים אוטומטיים להגנה מפני התלקחות הצויד החשמלי עקב התחממות יתר חמורה, עומס יתר ותקלות פנימיות וחיזונית, בהתאם לחשיבותו של המתקן.
- (ו) לא יותקן צויד עם פוטנציאל לניצוצות, לקשת חשמלית, התפוצצות או התחממות לטמפרטורה גבוהה, באזורים שיש בהם חומרים עם סיכון להתלקחות. במקרים בהם לא ניתן להימנע מהתקנת הצויד כאמור, יהיה צויד זה בעל מבנה המונע התלקחות של החומרים הדליקים או שיינקטו צעדים מתאימים אחרים כגון בניית קירות ומחיצות עם עמידות מתאימה לאש.

6.7.2

אמצעים למניעת דליקות וזיהום הקרקע בהתקנת שנאים טבולים בנוזל בידוד וקירור (כגון שמן)


- (א) סיכוני האש הקשורים לשנאים בהתקנה חיזונית או פנימית תלויים בדירוג הצויד, בהיקפו וגודלו ובסוג חומרי הבידוד, כמו גם הסמיכות והחשיפה לצויד ולמבנים סמוכים בהתאם לסיווגם. השימוש באמצעי הגנה מוכרים אחד או יותר ייקבע בהתאם להערכת הסיכון בהתאם לתקנים הבינלאומיים הרלוונטיים.
- (ב) בהתקנת שנאים יש לנקוט בכל האמצעים הדרושים למניעת שריפות והתפשטות האש לפי הוראות תקנות החשמל, חוק הבניה ונוהלי הגורמים הנוגעים בדבר (מכבי אש, רשויות לאיכות הסביבה וכו').
- (ג) מותקן שנאי בחדר חשמל, יהיו הקירות, הרצפה והתקרה עמידים בפני אש למשך 120 דקות לפחות, והדלתות למשך 30 דקות לפחות, הכל בהתאם למוגדר בתקן הישראלי ת"י 755 – "סיווג חומרי בנייה לפי תגובותיהם בשריפה".
- (ד) התקנת שנאים במתקני חשמל ציבוריים בבניינים רבי קומות תבוצע בהתאם לתקנות החשמל "מתקן חשמל ציבורי בבניין רב-קומות" במבנים אחרים תותר התקנת שנאים מבודדים בשמן מינרלי בתנאים הבאים:
 - (1) אין להתקין בחדר אחד יותר מ- 3 שנאים.
 - (2) הגישה לחדר השנאים תהיה ישירות מבחוץ או דרך חדר או דרך פרוזדור, בלעדיים עבור הכניסה לחדר השנאים, כשהיא מרוחקת עד כדי 10 מ' לפחות מהכניסה הראשית של המבנה האמור. אורך הפרוזדור לא יעלה על 20 מ'.
 - (3) הפרש בגובה שבין רצפת חדר השנאים לבין מפלס המשטח של הכניסה הראשית למבנה, המשמש לגישת רכב לכיבוי אש, לא יעלה על $5 \pm$ מטרים.
 - (4) פתחי האוויר של חדר השנאים יופנו ישירות או דרך תעלות, כלפי חוץ.
 - (5) בחדר השנאים לא יותקנו פירי כבלים, פירי אוורור או פירי צנרת כלשהם הקשורים לחדרים אחרים במבנה ושדרכם עלולה להתפשט האש אל תוך המבנה.
 - (6) החדר יצויד באמצעים לגילוי וכיבוי אש כנדרש על-ידי הרשויות לכיבוי אש.
- (ה) התקנת שנאי בעל קיבולת נוזל קירור עד 1000 ליטר תתאים לדרישות הבאות:
 - (1) מותקן שנאי בתחנת טרנספורמציה על רצפה כפולה, הוא יועמד על פתח בעל מידות שהן שוות לפחות להיקף החיצוני של השנאי והרצפה התחתונה תשמש לאיסוף השמן, כשהיא

משופעת בשיפוע של 2% כלפי המקום שממנו ניתן לשאוב את השמן החוצה (ראה איור 6.7.1);

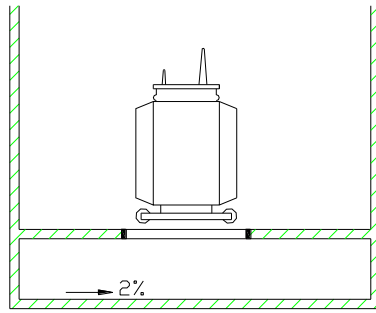


איור 6.7.1

- (2) הרצפה התחתונה תהיה אטומה בפני חדירת שמן לתוך הקרקע. הרצפה הכפולה תחשב מבחינת החוזק המבני בהתאם למשקל הנקודתי של השנאי;
- (3) מותקן שנאי יחיד בתחנת טרנספורמציה על רצפה רגילה, מותר לאסוף את השמן בחדר ע"י הגבהת פתחי הגישה או הנמכת הרצפה כך שייווצר נפח איסוף בעל קיבולת השווה לכמות השמן של השנאי (ראה איור 6.7.2);

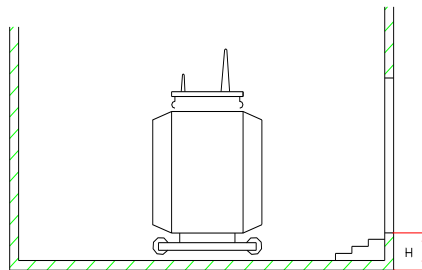


איור 6.7.2

- (4) הרצפה והדפנות בחלל איסוף השמן יהיו בלתי חדירים למים;
- (5) אין לנקז את השמן לתוך הקרקע;
- (6) מותקן שנאי יחיד או מספר שנאים בתחנת טרנספורמציה על רצפה רגילה, היא תהיה משופעת בשיפוע של 2% כלפי תעלה או בור איסוף חיצוני, המסוגל לקלוט את כל כמות השמן (ראה איור 6.7.3). הבור יכוסה במכסה אטום בפני חדירת מים;

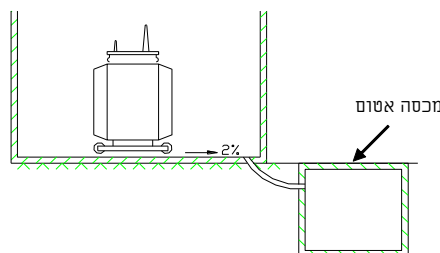


איור 6.7.3

- (7) מותקנים יותר משנאי אחד בתחנת טרנספורמציה על רצפה כפולה, יחולו על כל אחד מהם מההוראות שבסעיפי משנה (1) – (6) לעיל;
- (8) מותקנים מספר שנאים צמודים זה לזה, ניתן להתקין בור איסוף משותף כשהוא בעל קיבולת השווה לכמות השמן של השנאי הגדול מבניהם.
- (9) התקנת שנאי בעל קיבולת נוזל קירור העולה על 1000 ליטר תתאים לדרישות הבאות:
- (1) מתחת לכל שנאי יש להתקין בור ניקוז וספיגה המצוייד בשכבת חצץ למניעת התפשטות האש בעל קיבולת מתחת לרשת החצץ השווה לנפח השמן של השנאי (ראה איור 6.7.4);

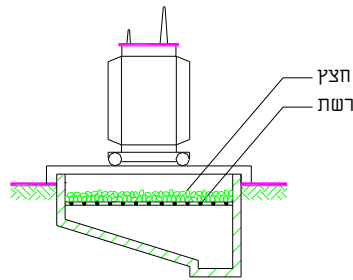

איור 6.7.4

(2) מותר להתקין בור ספיגה מתחת לשנאי בעל קיבולת של 20% לפחות מכמות השמן של השנאי כשהוא מחובר לבור ניקוז חיצוני (ראה איור 6.7.5) ע"י צינור בקוטר של 100 מ"מ לפחות;

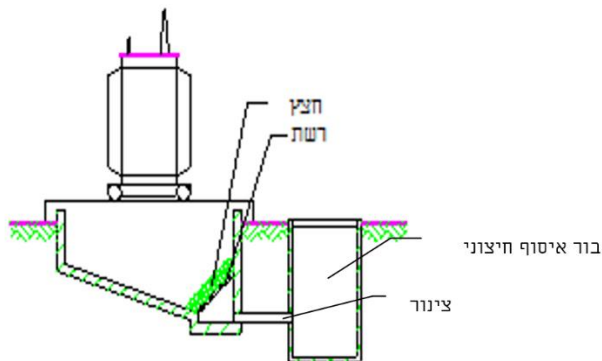

איור 6.7.5

(3) מותקנים בתחנה מספר שנאים מותר לנקז את השמן לבור ניקוז חיצוני משותף. במקרה זה יהיה בור הניקוז החיצוני בעל קיבולת השווה לנפח השמן של השנאי הגדול ביותר שמתנקז אליו בתוספת נפח המים שעלולים להציף את הבור. הבור החיצוני יצוייד במשאבה להוצאת מי ההצפה. בכל מקרה, יש להגביה את מפתני הבור ולאטום את פתח הכניסה כדי למנוע הצפות מים ככל שניתן.

6.7.3 כבלים

(א) יש לצמצם את סכנת התפשטות דליקות והשלכותיהן על ידי בחירה בכבלים המתאימים. ניתן להעריך את עמידות הכבלים באש לפי הקטגוריות הבאות:

- (1) כבלים ללא מאפייני עמידות ספציפיים;
- (2) כבלים עם בידוד מעכב בעירה (IEC 00332 series)
- (3) כבלים עם פליטת עשן נמוכה (IEC 61034-31)
- (4) כבלים עם פליטה נמוכה של גזים חומציים ומאכלים (IEC 60754-1 and IEC 00754-2)
- (5) כבלים עם מאפייני חסונות אש מוגדרים (IEC 60331-21 or IEC 80331-1)

(ב) כבלים בתוך מובלים יונחו באופן שלא יפגע בעמידות הבניין בדרישות על פי דין. למשל, כדי למנוע התפשטות אש, יאטמו בחומר מתאים המעברים של כבלים בין החדרים והקומות בבניין.

(ג) רצוי לשקול הפרדה פיזית או תוואי שונה של מעגלי כח ממעגלי פיקוד עבור ציוד מתח גבוה, כדי לצמצם אפשרויות של נזק למעגלי הכח ולאפשר המשך פעולות של הציוד במתקן ככל שניתן.

(ד) לפי הצורך, יותקנו מערכות כיבוי אש ואזעקת אש בתעלות הכבלים ובריכוזי הכבלים בחדרי הבקרה.

6.7.4 ציוד שונה עם נוזל מבדד דליק

עבור כל הציוד, כדוגמת מתגים אשר מכילים יותר מ 100 ליטר של נוזל דליק בכל תא נפרד, יש לנקוט באמצעי מניעת אש מיוחדים כפי שצוין עבור שנאים, בהתאם לאופי המתקן, שימושו ומיקומו.

6.8 הגנה בפני דליפה של גז מבדד SF₆

- (א) הובלה, התקנה ותפעול של ציוד מתח גבוה עם בידוד בגז SF₆ מחייבת התנהלות מיוחדת בהתחשב בעובדה שמדובר בגז חממה שדליפתו פוגעת בסביבה ושפירוקו בגלל חשיפה לקשת חשמלית כתוצאה מקצר יוצרת, בין היתר, גז רעיל מאוד S₂F₁₀.
- (ב) אין להתקין ואין להפעיל ציוד, שבו לחץ הגז איננו תקין (ניתן לראות זאת במד לחץ הגז המותקן בציוד).
- (ג) כאמצעי הגנה בפני דליפה של גז SF₆, יש לדאוג לאוורור בחדר המיתוג ובחללים נגישים אחרים היכן שהצטברות גזים עלולה להוות סכנה. במתקן חיצוני, אין צורך בנקיטת אמצעי זהירות מיוחדים.
- (ד) בחדרים עם ציוד מבודד בגז SF₆ אשר ממוקמים מעל הקרקע, אוורור טבעי מספיק אם נפח הגז בתא הגדול ביותר בלחץ אטמוספרי לא עולה על 10% של נפח החדר. אם נפח החדר קטן מהנדרש - יש להתקין אוורור מאולץ.
- (ה) בחדרים עם מתקני SF₆ הממוקמים מתחת לפני הקרקע, יש להתקין אוורור מאולץ אם כמויות הגז ביחס לנפח החדר עלולות לסכן את צוות התפעול.
- (ו) חדרים, מעברים, תעלות וכו' הממוקמים מתחת חדרי מתקני SF₆ והמחוברים אליהם, יותקנו אמצעי אוורור.
- (ז) לגיבוש נהלי בטיחות, תפעול ואחזקה של הציוד המבודד בגז SF₆ יש להסתייע בתקן הנציבות הבינלאומית: IEC/TR 62771-303 High-voltage switchgear and controlgear – Part 303: Use and handling of sulphur hexafluoride (SF₆).

6.9 עדכון תוכניות, זיהוי, סימון, שילוט ונעילה

6.9.1 כללי

- (א) המתקן יצויד בסימון ושילוט ברור וחד-משמעי כדי למנוע תפעול שגוי, טעויות אנוש, תאונות וכו' בזמן פעולות תפעול ותחזוקה.
- (ב) שלטים, לוחות והודעות יהיו עשויים מחומר עמיד לאורך זמן ובלתי חלדי, ויודפסו עליהם אותיות שלא ניתנות למחיקה.
- (ג) המצב התפעולי של ציוד המיתוג וציוד הבקרה יוצג על ידי מחוונים באופן ברור, למעט מקרים בהם המפעיל יכול לראות בבירור את מצב המגעים הראשיים של הציוד.

6.9.2 עדכון תוכניות המתקן

- (א) בידי האחראי על תפעול ואחזקת המתקן יימצאו תוכניות חשמל ומידע טכני רלוונטי עדכני הנדרשים לתפעול שוטף ואחזקה של המתקן.
- (ב) יש לעדכן את תוכניות החשמל התפעוליות באופן שוטף ולסמן את השינויים שחלו במצב אמצעי המיתוג במתקן.

6.9.3 לוחיות ושלטי מידע

- (א) באזורים תפעוליים סגורים ובמבנים תעשייתיים, כל מתחם עם ציוד חשמלי יצויד בשלט עם מידע לזיהוי החדר ויעודו וכן אזהרה על סכנות אפשריות. מידע זה יוצג מחוץ לחדר ועל כל דלת גישה לחדר.
- (ב) כל דלתות הגישה לאזורי תפעול חשמליים סגורים, כל צידי גדרות המתחם החיצוני, עמודים עם שנאי או עם אמצעי מיתוג יצוידו בשלטי אזהרה.
- (ג) הקבלים יצוידו בתווית אזהרה המציינת את זמן הפריקה.
- (ד) על כל תא בלוח מתח הגבוה יותקן שלט (אחד או יותר) עם סימן הזיהוי של התא (כפי שהוא מופיע בתוכנית המעודכנת) ויעודו.

6.9.4 סימני זיהוי של כבלים

- (א) על שני קצוות כל כבל ייקבעו שלטי זיהוי ברורים ובני קיימא, המציינים שם/סימון של המתקן המזין/המוזן.
- (ב) ראשי והדקי כבלים ורכיבים יזוהו באופן ברור. יסופקו פרטים רלוונטיים כדי לאפשר זיהוי בהתאם לרשימת החיווט/דיאגרמה שמצורפת למתקן.

6.9.5 שלטי אזהרה

- (א) שלטי אזהרה על סיכון ההתקרבות לציוד מתח גבוה ימצאו על עמודי רשת עלית, על דלתות כניסה לחדרי חשמל ולתחנות שנאים, על גדרות חיצוניים של מתחם פתוח עם ציוד מתח גבוה.
- (ב) השלטים יהיו כתובים בעברית, אנגלית וערבית כדוגמת השלטים הנדרשים בהתאם להנחיות של מנהל מינהל החשמל ברשות החשמל: "הנחיות להתקנת רשת חשמל עלית במתח גבוה, ה'תש"פ-2020".

6.9.6 סימון יציאות חירום ודרכי מילוט

- (א) דרכי יציאה ישולטו בשלטי הכוונה, המבטיחים התמצאות עד אל מחוץ למבנה; השלטים יהיו שלטי "יציאה" כנדרש בתקנות התכנון והבניה (בקשה להיתר, תנאיו ואגרות), תש"ל-1970.
- (ב) השלטים לפי סעיף משנה (א) לעיל תותקן תאורה מרשת החשמל של הבניין וממקור חשמל עצמאי המבוסס על סוללות נטענות המאפשרות זמן תאורה של 60 דקות; גוף התאורה יתאים לתקן ישראלי ת"י 20 חלק 2.22, והוא יופעל בעת הפסקת חשמל או נפילה במתח רשת החשמל.
- (ג) חדרי חשמל, תחנות הטראנספורמציה פנימיות, ידיות הפעלת של מנתקים על עמודי רשת עלית, שערי כניסה למתחם חיצוני עם ציוד מתח גבוה צריכים להיות נעולים תמיד במנעולים. מנתקים החסרים ידית הפעלה מהקרקע ומופעלים במוט נייד אינם חייבים נעילה.
- (ד) ידיות הפעלה נשלפות לביצוע פעולות מיתוג יוסרו לאחר סיום ביצוע פעולות המיתוג ויונחו במקום המיועד להן.
- (ה) בעל תפקיד האחראי על תפעול ואחזקה של המתקן יקבע את רשימת החשמלאים הרשאים להחזיק מפתח תפעולי.

פרק שביעי: מערכות הגנה, תפעול ובקרה

הוכן על ידי: מהנדס לזר פוקס

7.1 כללי

- (א) עקרונות הנדסיים המוצגים בפרק זה נשענים בעיקר על המידע המופיע בנהלים הרלוונטיים של חברת החשמל לישראל (חח"י) ועל הנסיון המקצועי של כותב פרק זה.
- (ב) תכנון, ביצוע ותפעול של מערכות הגנה, תפעול ובקרה, במתקן מתח גבוה המחובר לרשת חלוקה של ח"חי צריך להיות מצוייד באמצעי מיתוג והגנה בהתאם לנהלי ח"חי.
- (ג) תכנון, ביצוע ותפעול של מערכות הגנה, תפעול ובקרה, במתקן מתח גבוה המחובר לרשת חלוקה שאינה בבעלות ח"חי או לרשת פרטית יכול להישען על הכללים המוצגים בפרק זה או על כללים אחרים לפי החלטתו של המתכנן.

7.2 מקורות הזנה של המתקן

- (א) ניתן להזין מתקן מתח גבוה באחת האפשרויות הבאות:
- (1) מתחנת משנה של ס"ח באמצעות קו בלעדי, או שבאמצעות קו המזין בנוסף למתקן הנדון, גם מתקנים אחרים.
 - (2) אפשר להגדיל את מספר קווי הזנה למתקן המחובר לרשת ס"ח, בתנאי שהעומס הכולל שיסופק למתקן לא יעבר את העומס המוסכם עם ס"ח.
 - (3) באמצעות קו בלעדי, או באמצעות קו שמזין גם מספר מתקנים נוספים, או באמצעות מספר קווי מתח גבוה, המוזנים מתחנת משנה פרטית של צרכן המחובר למערכת הולכה של ס"ח במתח עליון,
 - (4) מערך הזנה של מתקן יכול לכלול, בנוסף לחיבור לרשת חלוקה, מקורות ייצור באנרגיה מתחדשת, מתקני אגירת אנרגיה וגנרטורים.
- בהפסקה מתמשכת ברשת החלוקה אפשר שהמתקן יופעל בסכמה של "אי בודד" (לאחר ניתור החיבור מרשת החלוקה) להזנת עומסים חיוניים מתקן.
- (ב) במתקן המוזן באמצעות מספר קווי מתח גבוה מחוברים לתחנות משנה שונות, או לפסי צבירה שונים של אותה תחנת משנה, יש לשמור בצורה קפדנית על מספר עקרונות:
- (1) פעולות הכוללות כניסה למקבילות זמנית בין שני קווי חלוקה, הניזונים מאותה תחנת משנה או משתי תחנות משנה שונות, מותנית באישור מראש ובביצוע הוראות תפעוליות של בעל רשת החלוקה.
- במתקן הנזון מקווי חלוקה פרטיים, ריכוז הפעולות מתבצע תחת הנחיות של גורם מורשה האחראי על תפעול תחמ"ש פרטית;
- (2) כניסה למקבילות זמנית בין שני קווי חלוקה, הניזונים מאותה תחנת משנה או משתי תחנות משנה שונות מחייבת ביצוע פעולות תפעוליות מקדימות כדלהלן:
 - הפסקת פעילות האוטומטית של מחליפי דרגות של שני שנאי ההספק שאמורים להיכנס למקבילות;
 - התאמת שיטת הטיפול בנקודת האפס של שני שנאי ההספק שאמורים להיכנס למקבילות לשיטה אחידה;
 - ביטול חיבור החוזר של הקווים שאמורים לעבוד זמנית במקביל;
 - השוואת רמות המתח בקווים שאמורים לעבוד זמנית במקביל;

(3) האמור לעיל מקבל משנה תוקף כאשר מדובר על יתכנות של יצירת מקבילות בין שני קוי אספקה במתח נמוך הניזונים משנאי הספק הניזונים מקווי מתח גבוה שונים. ככלל רצוי להמנע ביצירת מקבילות במקרה זה. זרמי הקצר העלולים להתפתח במקרה של תקלה, יכולים לגרום לנזקים גדולים.

7.3 ציוד מיתוג ראשי

- (א) מתקן מתח גבוה הניזון מרשת חלוקה או מרשת פרטית יציוד בציוד מיתוג ראשי מסוג מפסק זרם או מנתק עומס.
- (ב) מוזן מתקן במתח גבוה מרשת חלוקה בבעלות ח"ח, הוא יציוד בכניסה למתקן, אחרי מערכת המדידה של החברה, בציוד מיתוג ראשי מסוג מפסק זרם.
- (ג) למרות האמור בסעיף (ב) לעיל ניתן להתקין מנתק עומס במקום מפסק זרם ראשי בתנאים הבאים:
- (1) מותקן רק שנאי אחד בהספק מקסימלי 1250 קו"א.
 - (2) אורך הקו הכולל אחרי היציאה מהמנתק הראשי עד 200 מטר בלבד.

7.4 הגנה בפני זרם העמסת יתר וזרם קצר

כללי 7.4.1

- (א) מערכת הגנה תפעל אוטומטית כדי למנוע ניתוק הקו המזין את המתקן מהרשת (והפסקת אספקת החשמל למתקנים נוספים הניזונים מאותו קו) במקרה של קצר במתקן וכדי למזער נזקים למתקן עצמו כתוצאה מזרם יתר;
- (ב) הגנת מתקן בפני זרם יתר תושג באמצעות מפסק זרם משולב הגנות מתאימות או מנתק עומס משולב נתיכים.
- (ג) כדי לשפר את יכולת התגובה של מפעילי המערכת הפרטית בזמן תקלות בקו ההזנה מתח גבוה, אפשר לשקול הוספה של המערכות הבאות:
- (1) קבלת התרעה על חוסר פזה ברשת החלוקה המזינה את המתקן;
 - (2) קבלת התרעה על סדר פזות לא תקין ברשת;
 - (3) קבלת התרעה על מתח יתר ברשת.

7.4.2 הגנה בפני זרם העמסת יתר במפסק הראשי של המתקן

- (א) ההגנה בפני זרם העמסת יתר להפעלת המפסק הראשי תבוצע באמצעות ממסר הגנה בעל מאפיינים הבאים:
- (1) זרם הכונון- I_{OL} – של הממסרים יהיה זהה לגודל החיבור באמפרים, כפי שנקבע על ידי בעל רשת החלוקה או לזרם העמסה המותר שנקבע על ידי בעל הרשת הפרטית;
 - (2) עקומת "זרם – זמן" של ניתוק הממסר שייבחר תהיה עם קבוע זמן תרמי (τ) של עד 30 דקות.
 - (ב) עקומת הניתוק תבדק על ידי העמסת הממסר ממצב קר, בזרם קבוע השווה ל- $1.25 I_{OL}$. הממסר יפעל בפרק זמן שאינו עולה על 30 דקות.

7.4.3 הגנה בפני זרם קצר

- (א) כפי שכבר צויין בסעיף 2.2 בפרק 2 של מסמך זה, הנתון הבסיסי הקובע את מאפייני זרם הקצר הצפוי ברשת ובמתקנים המחוברים אליה הוא משטר הטיפול בנקודת האפס בצד מתח גבוה של שנאי ההספק הממוקם בתחנת המשנה. בהתאם לנתון זה נקבעים גם המאפיינים של ההגנות בפני זרם הקצר במתקן.
- (ב) במתקנים בהם ההגנה בפני זרמי קצר היא באמצעות מפסקי זרם, משתמשים בממסרים בעלי אופיינים שונים שבחירתם מותאמת למורכבות המתקן וסוג הציוד המותקן בו. עקומות הניתוק הן:
- (1) לפי עקומת ניתוק מיידי (Instantaneous), לניתוק מיידי של מתקן או המעגל בעקבות התרחשות קצר בעוצמת זרם גבוהה. על פי העקום שייבחר יאסר הניתוק כתוצאה מהזרם המצטבר של שנאים המחוברים במורד הזרם של המתקן ויובטח ניתוק מיידי של זרמי קצר גדולים.

- (2) לפי עקומת ניתוק (Inverse Time) לניתוק אחרי השהיה שאורכה תלוי בצורה הפוכה מערך הזרם. עקום זה צריך, בין היתר, להבטיח סלקטיביות עם הגנה בפני זרם העמסת יתר והעדר תגובה לזרמי התנעה של מנועים.
- (3) לפי עקומת ניתוק (Definite Time) עם השהיה קבועה מאפשרת להשיג סלקטיביות עם הגנות מושהות נוספות במתקן. בדרך כלל הגנה זאת היא הגנה מהירה יותר ופועלת בזרמים גדולים יותר מהגנת Inverse Time.
- (ג) ההגנה כאמור בסעיף משנה (ב) יכולה להתבסס על מימסר אחד או יותר המאפשרים להשיג ניתוק על פי שלושת העקומות הנ"ל.
- (ד) במתקן המחובר לרשת חלוקה הנזונה משנאי בתחמ"ש עם הארקה דרך סליל כיבוי, מותקנת לעיתים, בוסף להגנות המוזכרות בסעיף משנה (א) לעיל, הגנת פחת כיוונית (Directional Sensitive Earth Fault), שנהוג לכנותה "הגנה וואטמטרית". ההגנה פחת כיוונית מונעת הפסקת קו חלוקה במתח גבוה, המזין מספר רב של צרכני חשמל, עקב קצר חד מופעי במתקן.
- (ה) במתקן המחובר לרשת חלוקה של ח"חי באמצעות מפסק זרם אוטומטי נדרשת התקנה של הגנת פחת כיוונית, כאשר קיימת סבירות של הופעה תדירה של קצרים חד פאזיים ברשת הפנימית של המתקן.
- (ו) פירוט ההגנות הנדרשות בלוח הראשי של המתקן המוזן מרשת חלוקה של ח"חי, אישור מוקדם של ממסרי ההגנה והנחיות כיוול של המימסרים חייבים להיעשות בהתאם לנהלים של ח"חי.

7.4.4 הגנה על מעגל בפני זרם יתר

- (א) כל מעגל היוצא מלוח ראשי של מתקן יוגן בפני זרם העמסת יתר ובפני זרם קצר, באמצעות הגנות מתאימות בתחילת המעגל, כך שהמעגל יוגן לכל אורכו.
- (ב) על אף האמור בתקנת משנה (א) לעיל, ניתן להגן מעגל המזין את השנאי בודד בפני זרם קצר בלבד כאשר הגנה בפני העמסת יתר נמצא מצדו המשוני.

7.4.5 הזנה של מעגלי פיקוד ובקרה

- (א) מעגלי פיקוד של מערכות הגנה יוזנו ממקור הזנה אשר ביכולתו לספק מתח פיקוד לזמן ממושך גם במקרה של הפסקת חשמל כללית במתקן. מקור זה יכול שיהיה יחידת אל-פסק, מצבריים או מקור זינה אחר אשר יפעל לזמן מוגבל בעת ניתוק ההזנה למתקן.
- (ב) שינוי חריג בשיעורו של המתח הפיקוד לערכים אשר מסכנים את הפעולה התקינה של מערכת הגנה יגרום להתראה במקום שממנו משגיחים על המתקן או לאחראי המתקן.

7.4.6 המערכת לחיבור חוזר

- (א) רוב התקלות (כ-80%) בקווים עיליים של רשת מתח גבוה הן תקלות חולפות. לדוגמה: קשת חשמלית על פני מבדדים, גופים זרים הנוגעים זמני במוליכים חשופים, נגיעה של ציפורים או של חיות. שימוש במערכת "חיבור חוזר" ברשתות חלוקה ארוכות ומסועפות מאפשרת ניסיון לחדש אוטומטית את האספקה בקו שנפסק עקב תקלה חולפת ומונעת בכך הפסקה ממושכת של מתקנים המחברים לקו.
- (ב) השימוש במערכת "חיבור חוזר" ברשת החלוקה של ח"ח של משפרת את אמינות האספקה למתקנים המחברים לרשת, כאשר בחלק גדול מהמקרים פעולת ההפסקה והחיבור המהיר של הקו מצליחה לחדש את האספקה, ללא אירועים נוספים. במקרים שבהם ניסיון החיבור החוזר הראשון לא מצליח אחרי השהיה של 350-400 מילישניות, מאפשרת המערכת לבצע חיבור נוסף שני אחרי 45 - 75 שניות ובחלק מהקווים חיבור חוזר שלישי אחרי כ-180 שניות. את הזמנים אפשר לשנות בתאום עם האחראים על ניהול רשת החלוקה.
- (ג) התקנת מערכת "חיבור חוזר" במתקן המוזן מרשת חלוקה של ח"חי מותנית באישור מוקדם ובתאום עם האחראים על התפעול של רשת החלוקה.

7.5 תהליך ביצוע מיתוגים

7.5.1 כללי

- (א) תכנון וביצוע של מתקן גבוה צריך לתת מענה למצבים תפעולים הבאים:
- (1) ביצוע פעולות מיתוג ON/OFF כחלק מתפעול שוטף של המתקן;
 - (2) מענה לתפעול במצבים חריגים בהתאם להגדרות של בעל המתקן ודרישות של בעל רשת המזינה את המתקן.
- (ב) הציוד הבסיסי שנותן מענה לדרישות התפעולים המוזכרות בסעיף משנה (א) לעל כולל מפסיקי זרם ומנתקים, אשר נדונו בפרק 4 של מסמך זה.

7.5.2 אחריות על ביצוע פעולות תפעוליות ואחזקה במתקן

- (א) בעל המתקן יעסיק במשרה או ישכור שירותים של מהנדס חשמל בעל רישיון "חשמלאי מהנדס" שיהיה אחראי על תפעול המתקן ותפקידיו העיקריים הם:
- (1) קביעת הוראות תפעול ואחזקה של המתקן שבתחום אחריות;
 - (2) קביעת הוראות בטיחות, הוראות עזרה ראשונה;
 - (3) וידוא שהציוד הדרוש לביצוע פעולות (כגון: מקצרים, בוחני מתח, כפפות מגן מבודדות, שלטים, דגלים ועוד), ציוד בטיחות אישי לעובדים והציוד לעזרה ראשונה ימצאו במצב תקין ובכמות נדרשת;
 - (4) וידוא שכל העובדים העוסקים בביצוע עבודות חשמל במתקן שבאחריותו יהיו בעלי רישיונות חשמל מתאימים;
 - (5) פיקוח על תוכן והיקף הדרכת העובדים של החברה הקבלנית, העוסקים בהקמה ואחזקה של המתקן, במסגרת ההתקשרות של בעל המתקן עם החברה הקבלנית.
- (ב) פעולות תפעול במתקן תבוצענה בידי צוות עובדים בעלי רישיון מתאים שהוכשרו לכך ושיש או בידי צוות עובדים מתאימים של חברה קבלנית שתבחר על ידי בעל המתקן.
- (ג) בהוראות התפעול המוזכרות בסעיף משנה (א) (1) יוסדר תהליך מתן הוראות לביצוע פעולות מיתוג וקיצור (המ"ק) לשחרור המתקן או חלקים ממנו ממתח לצורך ביצוע עבודות במתקן, כמפורט בהמשך.

7.5.3 המ"ק - הוראת מיתוג וקיצור בכתב

- (א) המ"ק בכתב יינתן בכל מקרה של ביצוע עבודות חשמל במתקן (או בחלק ממנו) לאחר ניתוק ממתח.
- (ב) המ"ק בכתב יהיה חתום בידי האחראי על תפעול המתקן כמפורט בסעיף משנה (א) לעיל, או על ידי מי שהוסמך על ידו בתנאי שהוא בעל רישיון "חשמלאי מהנדס". העתקים של המ"ק יועברו אל:
- (1) מנהל צוות העבודה שאמור לבצע את המ"ק;
 - (2) מנהל צוות לביצוע פעולות לפי המ"ק;
- (ג) התוכן העיקרי של המ"ק:
- (1) תיאור מהות העבודה שתבוצע ושלמענה הוכן המ"ק;
 - (2) שמות עובדי הצוות שיבצע את המ"ק, בציון המהל הצוות מבניהם;
 - (3) במקרה של עבודות בפסי הצבירה הראשיים של מתקן הניזון מרשת חלוקה – ציון תיאומים שיש לבצע מול מפקח על קווי החלוקה;
 - (4) תיאור החלק של המתקן המיועד לניתוק ממתח;
 - (5) תאריך ושעת תחילת ביצוע פעולות המיתוג והקיצור וזמן סיומן המשוער;
 - (6) סדר הביצוע של כל פעולות המיתוג הדרושות וציון המקומות לתליית מקצרים;
 - (7) מיקום מנעולים ושלטי אזהרה "לא לחבר" ופירוט פעולות נוספות אם נדרשות כאלה מההיבט הבטיחותי.
 - (8) תיאומים ופעולות בתהליך החזרת מתח.

7.5.4 המ"ק בעל פה

- (א) המ"ק בעל פה יינתן אך ורק לצורך טיפול בתקלה ברשת חלוקה;

- (ב) לצורך איתור התקלה וסילוקה, יכול האחראי על תפעול המתקן למסור למנהל צוות תפעול המ"ק בעל פה.
- (ג) האחראי על תפעול המתקן יסדיר את תהליך ההעברה, הקבלה והתיעוד של המ"ק בעל פה במסגרת הוראות תפעול המתקן החתומות על ידו.

7.5.5 עקרונות הקשר התפעולי בין שני מבצעי הפעולות (נוהל דיבור)

- (א) שני מבצעי הפעולות (האחראי והמבצע), אמורים ללמוד את ההמ"ק לפני הביצוע ולהבינה.
- (ב) בכל פעולה יקרא האחראי על הפעולות את נוסח ההוראה מהמ"ק והמבצע אמור לחזור עליה ולקבל אישור על נכונותה. תהליך זה של הכרזה ואישורה אמור להתקיים בכל הפעולות של הצוות וגם בתהליך קשר עם גורם אופרטיבי (האחראי על תפעול של המתקן, מפקח על רשת חלוקה).

7.5.6 שחרור ממתח של מתקן המחובר לרשת חלוקה של ס"ח או של בעל רשיון חלוקה

- (א) שיחרור כל המתקן מתח גבוה ממתח, כולל ציוד המיתוג הראשי לצורכי ביצוע עבודות, מחייב זמנה לשחרור ממתח שתוגש לבעל רשת החלוקה המזינה את המתקן.
- (ב) לאחר פעולות השיחרור שיהיו שתבוצענה על ידי צוות מטעם בעל הרשת, תמסר האחריות על המתקן המופסק והמקוצר לבעל מתקן או לנציג מטעמו, באמצעות " אישור על שחרור המתקן ממתח ".
- (ג) לאחר סיום העבודות במתקן יבוצע תהליך מסירה הפוך לאחר הורדת המקצרים ומתן אפשרות לחיבור המתקן למקור המתח ברשת החלוקה.

7.5.7 פעולות מיוחדות בתפעול רשתות חלוקה מתח גבוה

- (א) טיפול בתקלה במתקן יבוצע בשלבים הבאים:
- (1) ניתוח המידע הקיים:
 - קריאת הנתונים בלוחות הפעלת הציוד מיתוג;
 - בדיקה ויזואלית של לוחות וציוד בחדרי החשמל ושל הקווים העיליים הפנימיים;
 - במתקנים הניזונים מרשת חלוקה של ס"ח או של בעל רשיון חלוקה - יצירת קשר עם יחידת הפיקוח של בעל הרשת, מסירת הודעה ותאום פעולות לפי הצורך;
 - (2) פעולות חיפוש התקלה;
 - (3) בידוד התקלה וביצטע התיקון הנדרש לסילוקה;
 - (4) חידוש האספקה לחלקים המופסקים במתקן.
- (ב) במתקן המוזן באמצעות מספר קווים מרשת חלוקה של ס"ח, של בעל רשיון חלוקה או רשת חלוקה פרטית, טיפול בתקלה תוך יצירת מקבילות בין קווי ההזנה, מחייב אישור מוקדם של בעל רשת החלוקה ותאום ביצוע הפעולות התפעוליות עמו.
- (ג) יצירת מקבילות זמנית בין קווי ההזנה למתקן כמתואר בסעיף משנה (ב) לעיל מחייבת את הגורם האחראי על תפעול רשת החלוקה לבצע מספר פעולות למניעת שיבושים במערכת החלוקה:
- (1) במקרה של קווים המוזנים מפסי צבירה שונים בתחמ"ש - ביטול הוויסות האוטומטי של מחליף הדרגות של שני שנאי הספק האמורים להיכנס למקבילות זמנית;
 - (2) השוואת שיטות הטיפול בנקודת הכוכב של שנאי הספק שאמורים להיכנס למקבילות זמנית;
 - (3) ביטול של חיבור החוזר בשני הקווים שאמורים להיכנס למקבילות זמנית;
 - (4) וויסות מתחים בפסי הצבירה המזינים את שני הקווים, כך שבנקודת המקבילות הזרימה תהיה מינימלית.
- (ד) חלק ממתקני מתח גבוה מצוידים ביחידות ייצור לגיבוי חלקי או מלא של אספקת החשמל במקרה של תקלה ברשת החלוקה המזינה את המתקן. תהליך טיפול בתקלה בתוך מתקן מסוג זה חייב להתחשב בשני מקורות הזינה האמורים.

7.6 מידע כללי על מערכות ניהול ותפעול של מערכת חלוקה

תפעול מתקן החשמל במתח גבוה מושפע רבות מתהליכי התפעול של מערכות ניהול רשת החלוקה של סש"ח או של בעל רשת החלוקה, המזינות את המתקן. מסיבה זאת חייב האחראי על תפעול המתקן להיות מודע למאפייני התפעול של מערכות הניהול הנ"ל.

Supervisory Control And Data Acquisition) SCADA 7.6.1

- (א) SCADA היא מערכת שפועלת בעזרת אותות דרך ערוצי תקשורת ומספקת בקרה מרחוק על ציוד. השילוב עם מערכת להשגחה על הסטטוס הציוד המרוחק מאפשר תצוגה או רישום נתונים מהשטח.
- (ב) ממשק אדם-מכונה (HMI – Human-Machine Interface), מציג מידע על התהליכים ומאפשר לנתר ולבקר את תפקוד הרשת.
- (ג) יחידות מסוף רחוקות (RTU (Remote terminal unit) שולחים את הנתונים הדיגיטליים למערכת המפקחת.
- (ד) תשתית תקשורת מקשרת את מערכת הפיקוח ליחידות RTU. המערכת מאפשרת שליטה ובקרה בזמן אמת על אמצעי האוטומציה הפזורים ברשת מ.ג, הן בתחמ"שים והן ברשת מ.ג וזאת ע"י קבלת אינדיקציות אנלוגיות ודיגיטליות מהשטח למרכז הבקרה ומאפשרת שליחת פיקודים מיחידת הבקרה לציוד בשטח.

(Distribution Management System) DMS 7.6.2

- (א) מערכת ה-DMS נמצאת היום בשימוש חברת החשמל. בנוסף לפונקציות הבסיסיות של מערכת ה-SCADA, היא מאפשרת תפעול רשת מתקדם כגון: ניהול אירועים, ניהול פקמק"ים, ממשקים מערכת תקלות והפרעות, מערכת הפסקות מתוכננות, יישומים הנדסיים למערכת החלוקה.
- (ב) המערכת מקושרת עם מערכת הצרכנות CRM (Customer Relationship Planning) ומאפשרת איתור וניתוח הפרעות, המבוסס על מיקום הגאוגרפי וחשמלי של הלקוחות.

(Advanced Distribution Management System) ADMS 7.6.3

מערכת ה-ADMS היא שדרוג של המערכת DMS ואזורים והיא מאפשרת תפעול בפלטפורמה יחידה של מערכת בהיקף ארצי.

פרק תשיעי: ביקורת ובדיקות

הוכן על ידי: מהנדס יוסף בלב

9.1 כללי

- (א) בדיקת המתקן החשמלי נועדה לבחון התאמת המתקן לתכנון ולדרישות תקנות חוק החשמל וחוקים רלוונטיים אחרים, לאמות מידה של רשות החשמל, להנחיות מנהל מינהל החשמל ולנהלים של ספק שירות חיוני (למתקנים הניזונים ממערכת חלוקה של ס"ש"ח);
- (ב) בדיקת מתקן חשמלי במתח גבוה כוללת בדיקה של צד המתח הגבוה וצד המתח הנמוך. תוצאות הבדיקה חייבות להיות מתועדות בפרוטוקול הבדיקה בחתימת הבודק. דוגמה של פרוטוקול הבדיקה אפשר לראות באתר התאגדות מהנדסי החשמל (מחיצה "ועדה טכנית למתקני חשמל" - "מסמכים עקרוניים שהוכנו בוועדה").
- אנו נתייחס בהמשך רק לעקרונות היישום של בדיקת המרכיבי המתקן הניזונים במתח גבוה בהתאם לפרק 11 של תקן IEC 61936-1.

9.2 המרכיבים העיקריים של בדיקת מתקן מתח גבוה

- (א) בחינת ההתאמה של המתקן (Verification) לנדרש צריכה לכלול:
- (1) ביקורת ויזואלית;
 - (2) מדידות;
 - (3) בדיקה פונקציונלית;
- (ב) בהתאם לסיכום עם המזמין ביקורת ובדיקות כמפורט בסעיף משנה (א) לעיל יכולות להתבצע בחלקים שונים של המתקן לאחר הגעתו של הציוד הנכלל בו לשטח או לאחר השלמת התקנתו;

9.3 ביקורת ויזואלית

9.3.1 ביקורת מסמכים טכניים שהוגשו במסגרת הזמנה של בדיקת המתקן

- (א) תהליך תקין של הבדיקה מחייב שבעת הזמנת הבדיקה יוגשו לבודק המסמכים הטכניים המפורטים להלן, שייבדקו על ידו כתנאי לעריכת הבדיקה של המתקן:
- (1) תוכניות חז-קוויות ותוכניות פריסת הציוד (תוכניות עדות - AS MADE);
 - (2) מפרט לביצוע עבודות חשמל במתקן הכולל מפרטים של הציוד לצורך בדיקת ההתאמה של הציוד המותקן בשטח לזה הנדרש על פי מפרט המתקן;
 - (3) תכנית הארקות;
 - (4) תוכניות תוואי הרשת (עילית ותת-קרקעית) להזנת לוחות משנה ותחנות השנאה;
 - (5) תוכנית העמדת בחדר החשמל;
 - (6) תעודות בדיקת דגם (type test) ובדיקה שגרתית (routine test) של יצרן הציוד לגבי כל פרטי ציוד המתח הגבוה שבמתקן;
 - (7) חישובי סלקטיביות בין הגנות מתח גבוה במתקן לבין בתחמ"ש;
 - (8) תעודת מקים המתקן המאשרת שהציוד לאחר התקנתו, עבר בהצלחה בדיקה של כושר עמידה במתח יתר בשיעור של 80% מהמתח המופיע בתעודת הבדיקה השגרתית של ציוד זה (rated power frequency voltage) בתדירות 50 הרץ למשך דקה אחת;
 - (9) הצהרת חשמלאי המבצע תוך ציון מס' הרישיון וסוגו, המאשרת שהמתקן בוצע בהתאם לתקנות החשמל ועל פי התוכניות;

- (ב) בנוסף למסמכים המפורטים בסעיף משנה (א) לעיל, כאשר המתקן ניזון מרשת ספק שירות חיוני, נדרש לצרף אישור של ס"ח המאשר את התאמת הצידוד לדרישותיו;

9.3.2 ביקורת ויזואלית של המתקן:

- (א) בחינת ההתאמה של מרחבי גישה לתפעול ואחזקה של הצידוד החשמלי במתקן הנבדק;
- (ב) בחינת ההתאמה של חתך המוליכים והכבלים לתכנון ולזרם הנקוב והכיוונון של הגנות בפני זרם יתר;
- (ג) התאמה של סוג הצידוד שהותקן לתנאי הסביבה השוררים במקום התקנתו;
- (ד) ויזואלית התקנת מגיני מתח יתר לפי התכנון;
- (ה) ויזואלית הימצאות אמצעי תאורה ואוורור כנדרש על-ידי המתכנן;
- (ו) ויזואלית הימצאות שלטי אזהרה והכוונה כנדרש;
- (ז) ויזואלית הימצאות אמצעי נעילה נאותים לחדרים עם צידוד מתח גבוה (חדרי חשמל, חדרי מיתוג, חדרי טרנספורמציה וכד');;
- (ח) ביקורת מערכת הארקה:

(1) ויזואלית הימצאות פס השוואת פוטנציאלים (פה"פ) נפרד או משותף עם פה"פ במתח נמוך. במקרה של פסים נפרדים:

- פה"פ מתח גבוה צריך להימצא בחדר החשמל עם לוח ראשי במתח גבוה;
- צריך להימצא אישור בחתך מתאים בין פסי השוואת פוטנציאלים השונים;

(2) ויזואלית הימצאות החיבור של גוף השנאי לפה"פ במתח גבוה;

(3) ויזואלית הימצאות הארקה של כל החלקים המתכתיים (חלונות, דלתות, סולמות כבלים וכו') בחללים שבהם מותקן צידוד מתח גבוה;

(ט) ויזואלית הימצאות אמצעי נעילה למפסקים, מנתקים ומנתקי נתיכים במצב "מופסק";

(י) בדיקת ההתאמה של המרווחים המינימליים בין חלקים חיים ובין חלקים חיים לבין האדמה, בהתאם לנדרש לעיל בפרק 3 "בידוד חשמלי";

(יא) בדיקת ההתאמה של הכבלים וסופיות הכבלים לרמת מתח הבידוד בהתאם לנדרש לעיל בפרק 3 "בידוד חשמלי";

(יב) ויזואלית הימצאות מחיצות הגנה בפני מגע מיקרי בחלקים חיים או התקרבות לחלקים חשופים;

(יג) ויזואלית שהמחיצות המבודדות בין החלקים החיים מתאימות לרמות המתח של המתקן ושהם עברו בדיקה מתועדת במתח המתאים (10 kV/mm לפחות);

(יד) ויזואלית הימצאות של חיזוק הכבלים בכניסה לתאי הלוח, לרבות המרחק בין החיזוקים (100 מ"מ לפחות);

(טו) ויזואלית שרמת העמידות באש של חדרי החשמל, שבהם מותקן צידוד מתח גבוה מתאימה לנדרש ומתוארת בהתאם בתעודה שחתומה על ידי מהנדס בניין;

(טז) ויזואלית הימצאות יציאות חירום מחדרי החשמל ומהמבנה ושאוורג מסלול היציאה לא עולה על 12 מטר;

(יז) ויזואלית שדלתות ביציאות חירום, דלתות כניסה לחדרי חשמל ודלתות הכנסת צידוד נפתחות כלפי חוץ; ויזואלית שמידות מזעריות של הפתחים יהיו כדלהלן:

(1) פתח כניסה לחשמלאי: גובה 1900 מ"מ, רוחב 600 מ"מ;

(2) פתח להכנסת הצידוד: גובה 1900 מ"מ, רוחב מירבי של הצידוד ועוד 200 מ"מ מכל צד;

(ט) ויזואלית הימצאות צידוד בטיחות בחדרים עם צידוד מתח גבוה;

9.4 מדידות

כל המדידות המפורטות להלן תבוצענה באמצעות מכשירי מדידה מתאימים שעברו בדיקת כיוול כנדרש. המדידות העיקריות שיש לבצע בבדיקה ראשונית של המתקן הן:

(א) בדיקת הרציפות של מוליכי הארקה המחוברים לפס השוואת פוטנציאלים הראשי ולפסים משניים;

- (ב) בדיקת התנגדות הבידוד תבוצע במתח 5000 וולט כאשר:
- (1) ההזנה למתקן מנותקת;
 - (2) קיימים במתקן מגני מתח יתר או ציוד אחר העלול להשפיע על תוצאות המדידה או להינזק כתוצאה ממנה, ציוד זה ינותק לפני ביצוע המדידה;
- (ג) בבדיקה של התנגדות הבידוד כמפורט בסעיף משנה (ב) לעיל ייבדקו:
- (1) התנגדות הבידוד בין מוליכי המופע ובין מוליכי המופע לבין האדמה;
 - (2) התנגדות הבידוד בין סלילי מתח גבוה של שנאי לבין גוף השנאי;
 - (3) התנגדות הבידוד בין סלילי מתח גבוה לבין הסלילים המשניים המחוברים של שנאי;
- (ד) בדיקת התנגדות אלקטרודות הארקה למסה הכללית של האדמה;

9.5 בדיקות פונקציונלית

- (א) בדיקה של תקינות פעולת החיבור/הניתוק של המפסקים והמנתקים;
- (ב) בדיקת התפקוד של שילובים (אינטרלוקים) חשמליים ומכניים המיועדים למנוע סדר פעולות שגוי בלוח לפי IEC 62271/200 Routine-test;
- (ג) בדיקת קיום ותקינות נורות סימון, התראה והזהרה;
- (ד) בדיקת הפעולה של אמצעי מדידה, התרעה ומשגוחים;

9.6 בדיקות במהלך ההקמה של המתקן

- (א) בעל המתקן או מקים המתקן יכולים להחליט על ביצוע בדיקות במהלך ההקמה של המתקן כדי לוודא שהציוד תקין, הותקן כהלכה ופועל כנדרש, וזאת בנוסף לבדיקת המתקן לאחר השלמתו ולפני חיבורו למתח;
- (ב) מזמין הבדיקה והבודק יסכמו ביניהם את מפרט הביצוע והעיתוי של הבדיקות במהלך ההתקנה של הציוד;
- (ג) הבדיקות במהלך ההקמה עשויים לכלול בדיקות פונקציונליות לבחינת ההתאמה של הציוד שהותקן לדרישות תפעוליות כגון הפעלה והפסקה אוטומטית של המתקן או של חלקים ממנו;

9.7 בדיקות הרצה ניסיונית של המתקן והמערכות הניזונות ממנו

- (א) בעל המתקן יכול להחליט על ביצוע בדיקות במהלך הרצה ניסיונית של המתקן והמערכות הניזונות ממנו (מערכות מיזוג אוויר, מעליות, פסי ייצור וכו') כדי לוודא שהמתקן החשמלי מתפקד כנדרש, וזאת בנוסף לבדיקת המתקן לאחר השלמתו ולפני חיבורו למתח או אחריו;
- (ב) במסגרת ההזמנה של בדיקת ההרצה יסוכמו בין המזמין לבין הבודק:
- (1) משטרי ההפעלה של המערכות הניזונות מהמתקן החשמלי הנבדק;
 - (2) הנסיבות שבגללן תופסק ההרצה הניסיונית כתוצאה מכשל בפעולת אחד ממרכיבי המתקן החשמלי;
 - (3) קריטריונים לחידוש אספקת החשמל אחרי ניתוקה (למשל בעקבות משטר הפעלה חריג של המערכות הניזונות מהמתקן) – השיהוי הנדרש, בדיקה ויזואלית של הציוד וכד';
 - (4) התנאים שיש לעמוד בהם לסיום מוצלח של ההרצה הניסיונית;